KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT 2 PIĘTRA SKALA 1:100

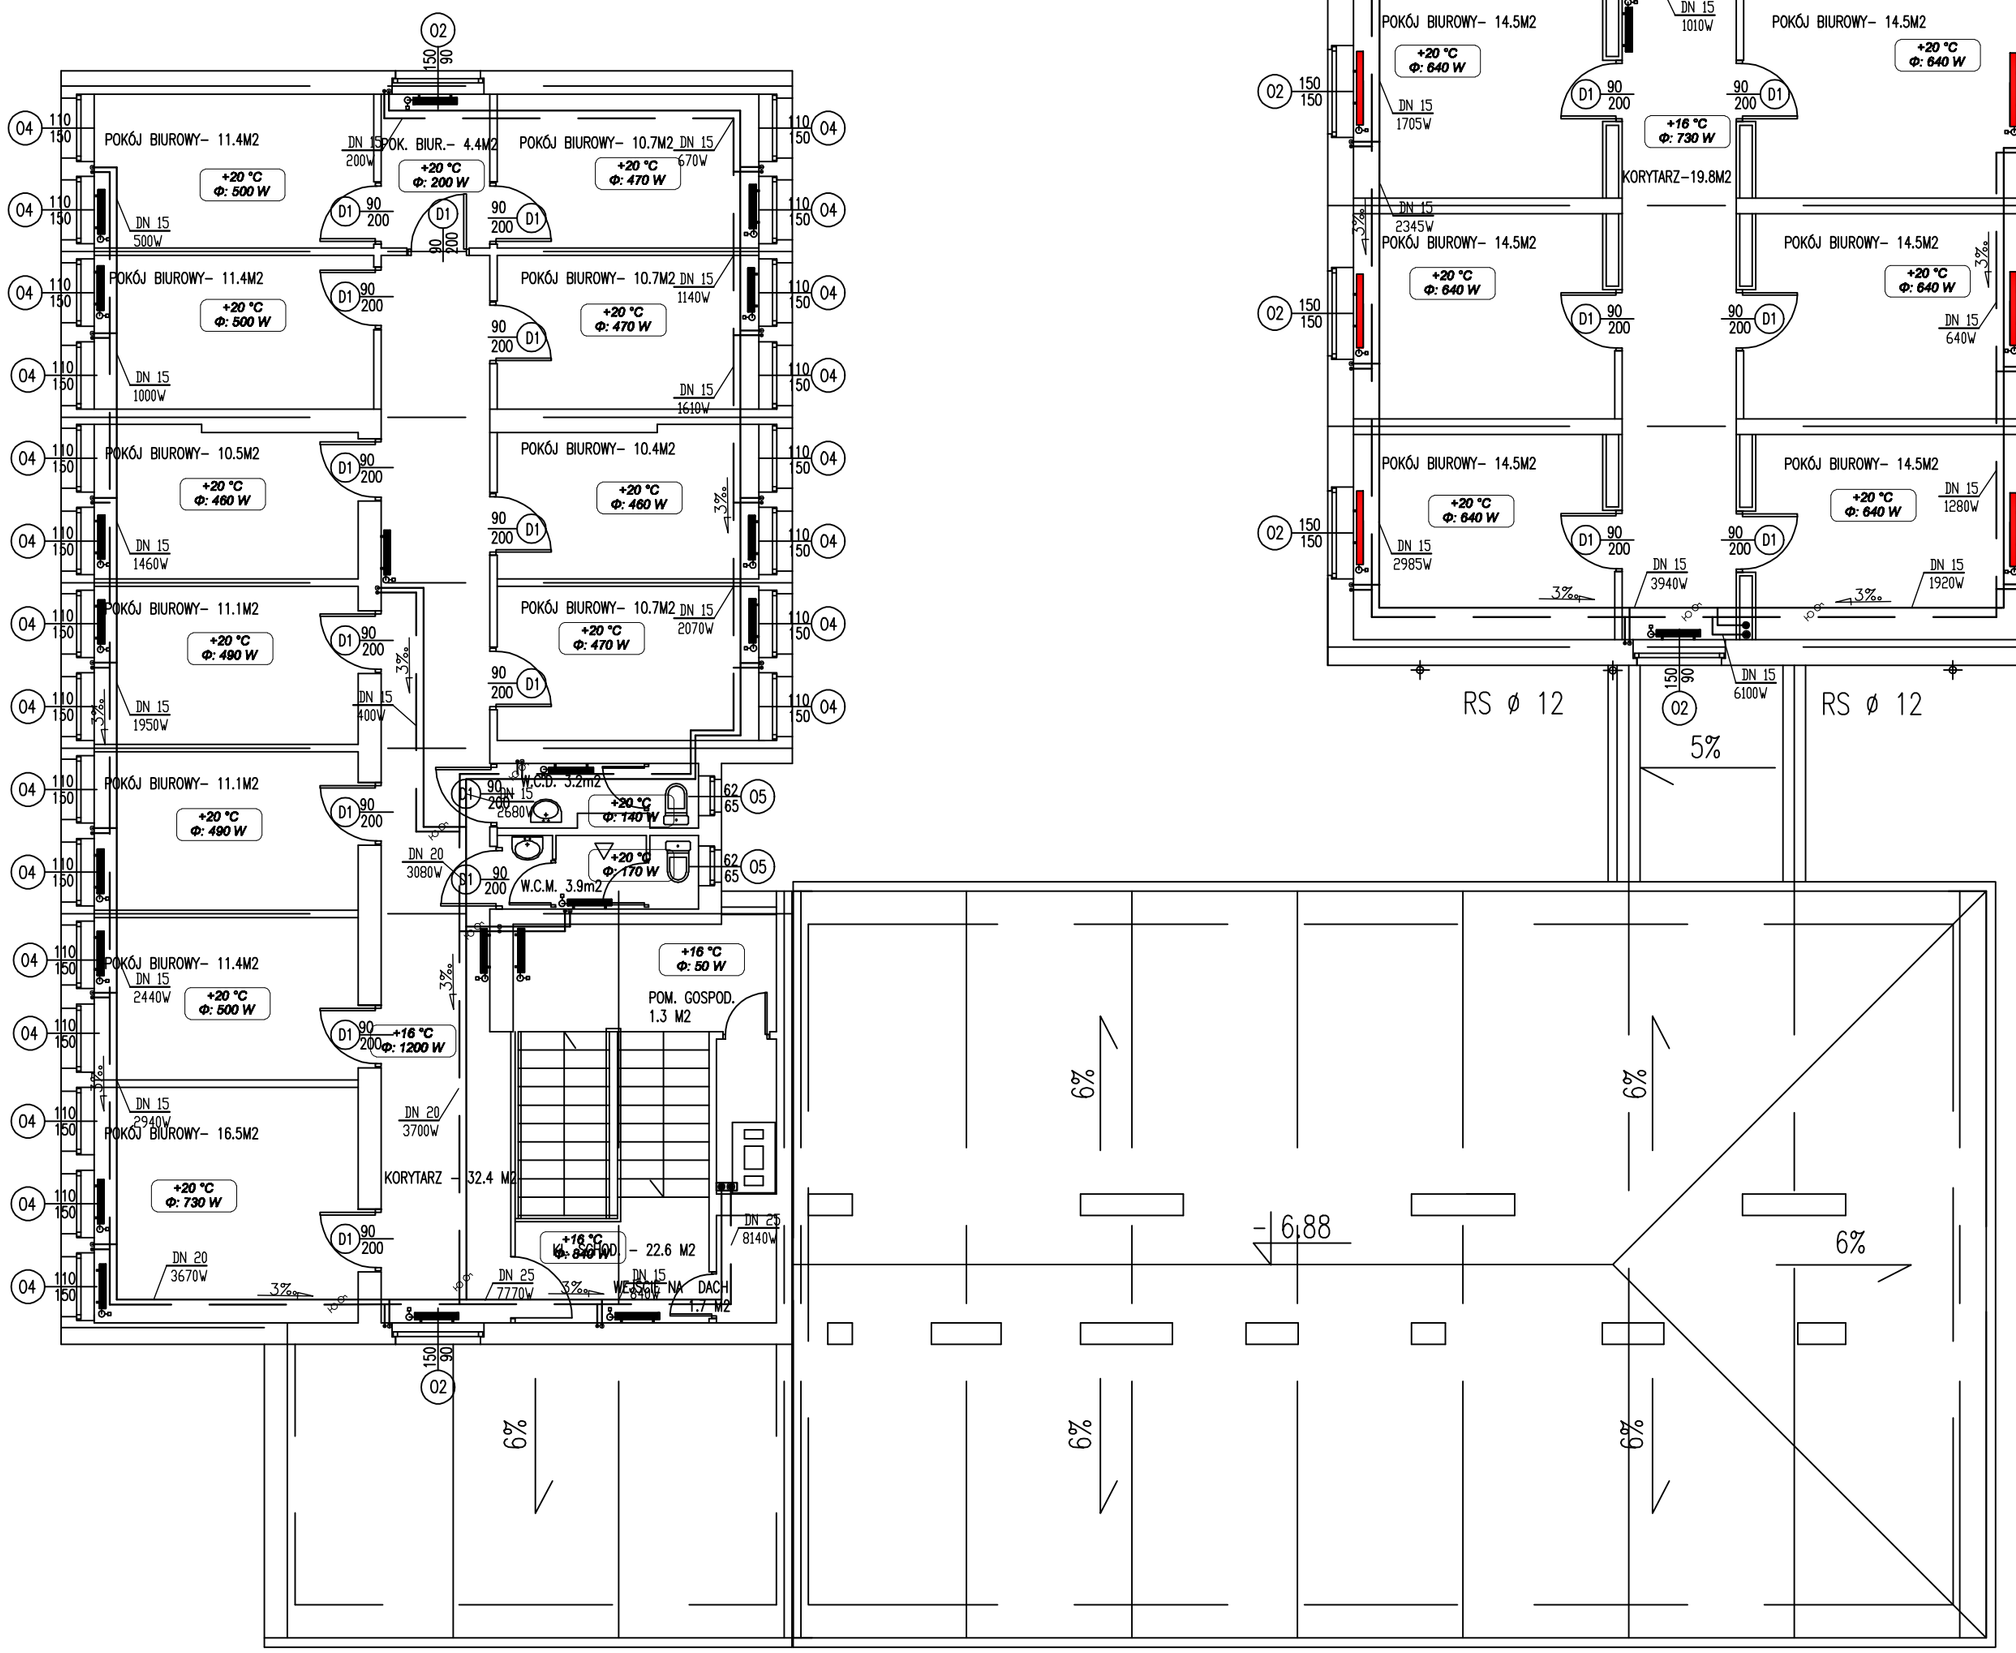

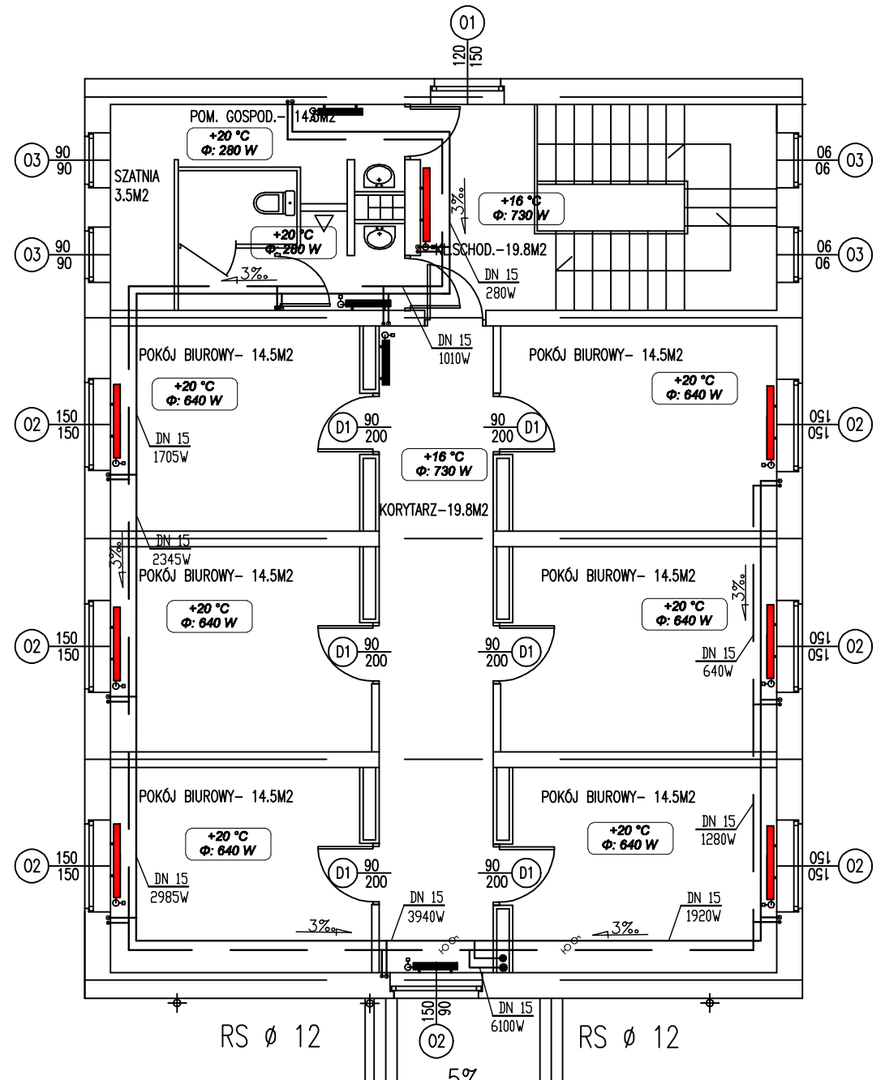



LEGENDA

- Zasilanie i powrót inst. c.o., izolowane, tz/tp=70/50°C, 2 rur stalowych
- +20 °C Φ: 2055 W — Oznaczenie pomieszczeń ogólnych: temp. obliczeniowa t=20 [°C] zapotrzebow. na ciepło Q=2055[W] = moc grzejnika
- Grzejnik stalowy płytowy
- Zawór termostatyczny z głowicą (przy grzejnikach)
- DN 15 / 2833W — Średnica przewodu obciążenie cieplne
- Zawór równoważący,
- Zawór kulowy,
- Panel sterowania instalacją c.o.

1 obieg c.o DN 40–budynek 4 kondygnacyjny
2 obieg c.o. DN 32 – budynek 3 kondygnacyjny
3 obieg c.o. DN 32 – budynek dobudowany z łącznikiem

UWAGA!!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SPRAWDZIĆ ŚREDNICE WYJŚCIA INSTALACJI Z POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO

UWAGA!!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKUPU GRZEJNIKÓW WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

NAZWA INWESTYCJI:	"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"
ADRES INWESTYCJI:	60–844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb
INWESTOR:	**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59**
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	SANITARNA INSTALACJA C.O.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zyta Górnicka nr upr. St 347/87 PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16 PODPIS:
NAZWA RYSUNKU:	RZUT 2 PIĘTRA
SKALA: 1:100	DATA: 05.2017
NUMER:	4