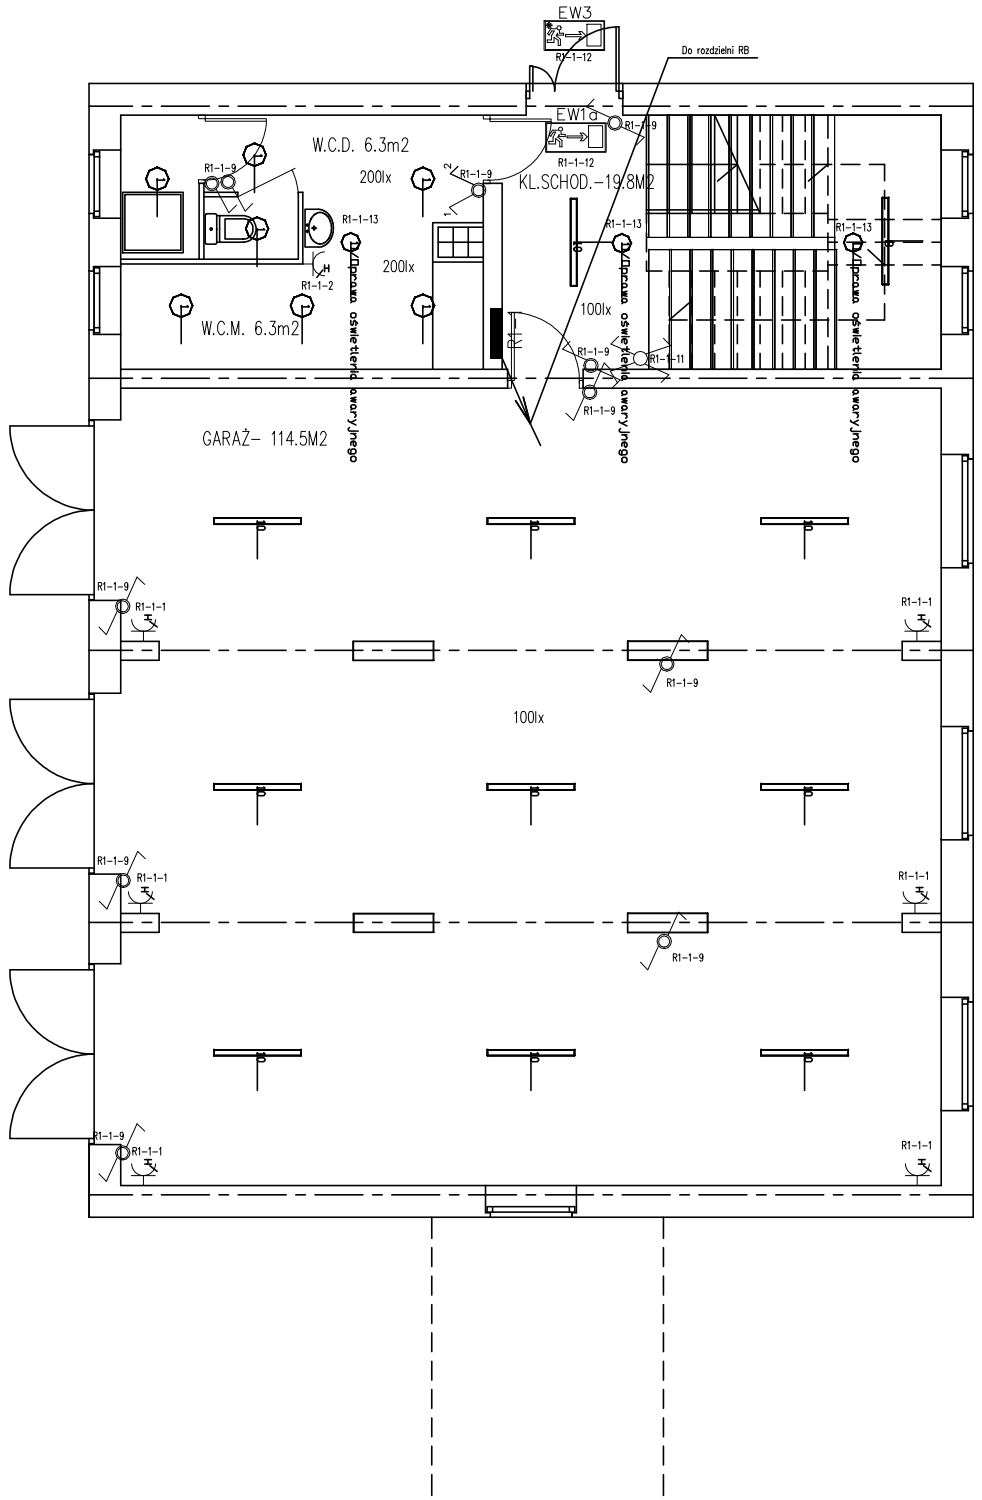

LEGENDA:

Oprawy oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego:

1	Oprawa LED NT 1400 lm IP44 12W 4000K LC	
2	Oprawa LED NT 2150 lm IP44 16W 4000K LC	
3	Oprawa LED NT IP20 4550lm PRM 840 (32W)	
4	Oprawa LED NT IP20 3550lm PRM 840 (24W)	
5	Oprawa LED NT IP20 4800lm PLX 840 (42W)	
6	Oprawa LED NT IP20 5750lm PRM 840 (42W)	
7	Oprawa LED PT IP20 3800lm PLX 840 (32W)	
8	Oprawa LED NT 1150 mm 4500 lm IP66 840 (29W)	
9	Oprawa LED NT 1450 mm 5500 lm IP66 840 (35W)	
10	Oprawa LED NT 1150 mm 2500 lm IP66 840 (16W)	
11	Oprawa awaryjna LED NT 215 lm 2W IP65 mod-3h	
12	Oprawa awaryjna LED NT 222 lm 2W IP65 mod-3h	
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h	
EW1a	Oprawa ewakuacyjna LED NT IP20 mod-3h z uchwytem na ścianę	
EW3	Oprawa ewakuacyjna LED NT 218 lm 2W IP-65 mod-3h typ COLD	
16	Oprawa LED na wysięgniku 8100lm IP66 65W 4000K	C-65
17	Oprawa LED na wysięgniku 6550lm IP66 50W 4000K	C-50
18	Oprawa LED na wysięgniku 4750lm IP66 35W 4000K	C-35
19	Oprawa LED 18W 1250lm 4000K IP65, IK08	19

H	Podwójne gniazdo 230V/16A
H	Podwójne gniazdo 230V/16A - hermetyczne
R1.0-1	Wypust 1-faz. 230V
3	Wypust 3-faz. 400V zasilający centrale wentylacyjne lub agregat klimatyzatora

RG	Istniejąca rozdzielnica główna - budynku głównego
RK	Istniejąca rozdzielnica klimatyzacji i wentylacji
RW	Nowoprojektowana rozdzielnia węzła
RW-1	Istniejąca rozdzielnica węzła i pomp
RA	Istniejąca rozdzielnica agregatorni
RX.X	Nowoprojektowane rozdzielniace piętrowe

UWAGI:

- Oprawy typu Corona montować na elewacji pomiędzy 1 a 2 piętrem na wys. 4-6 m.
- Oprawy montować n/t
- Oprawy zewnętrzne złączać poprzez zegar astronomiczny umieszczony w R0.0
- Kable na elewacji prowadzić w rurkach RL22 w warstwie ocieplenia, wewnątrz p/t
- Zastosowane Typy osprzętu mają charakter poglądowy. Stosować należy osprzęt o parametrach co najmniej równorzednych

NAZWA INWESTYCJI:

"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań-Wilda"

ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Jamrozy nr upr. PDL/0136/PWOE/08 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: inż. KRZYSZTOF JAMROZY nr upr. PDL/0088/POOE/04 PODPIS:

NAZWA RYSUNKU: INST. ELEKTR.-RZUT PIWNICY cz2

SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	04.2017	IE 2.1