KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT 1 PIĘTRA SKALA 1:100

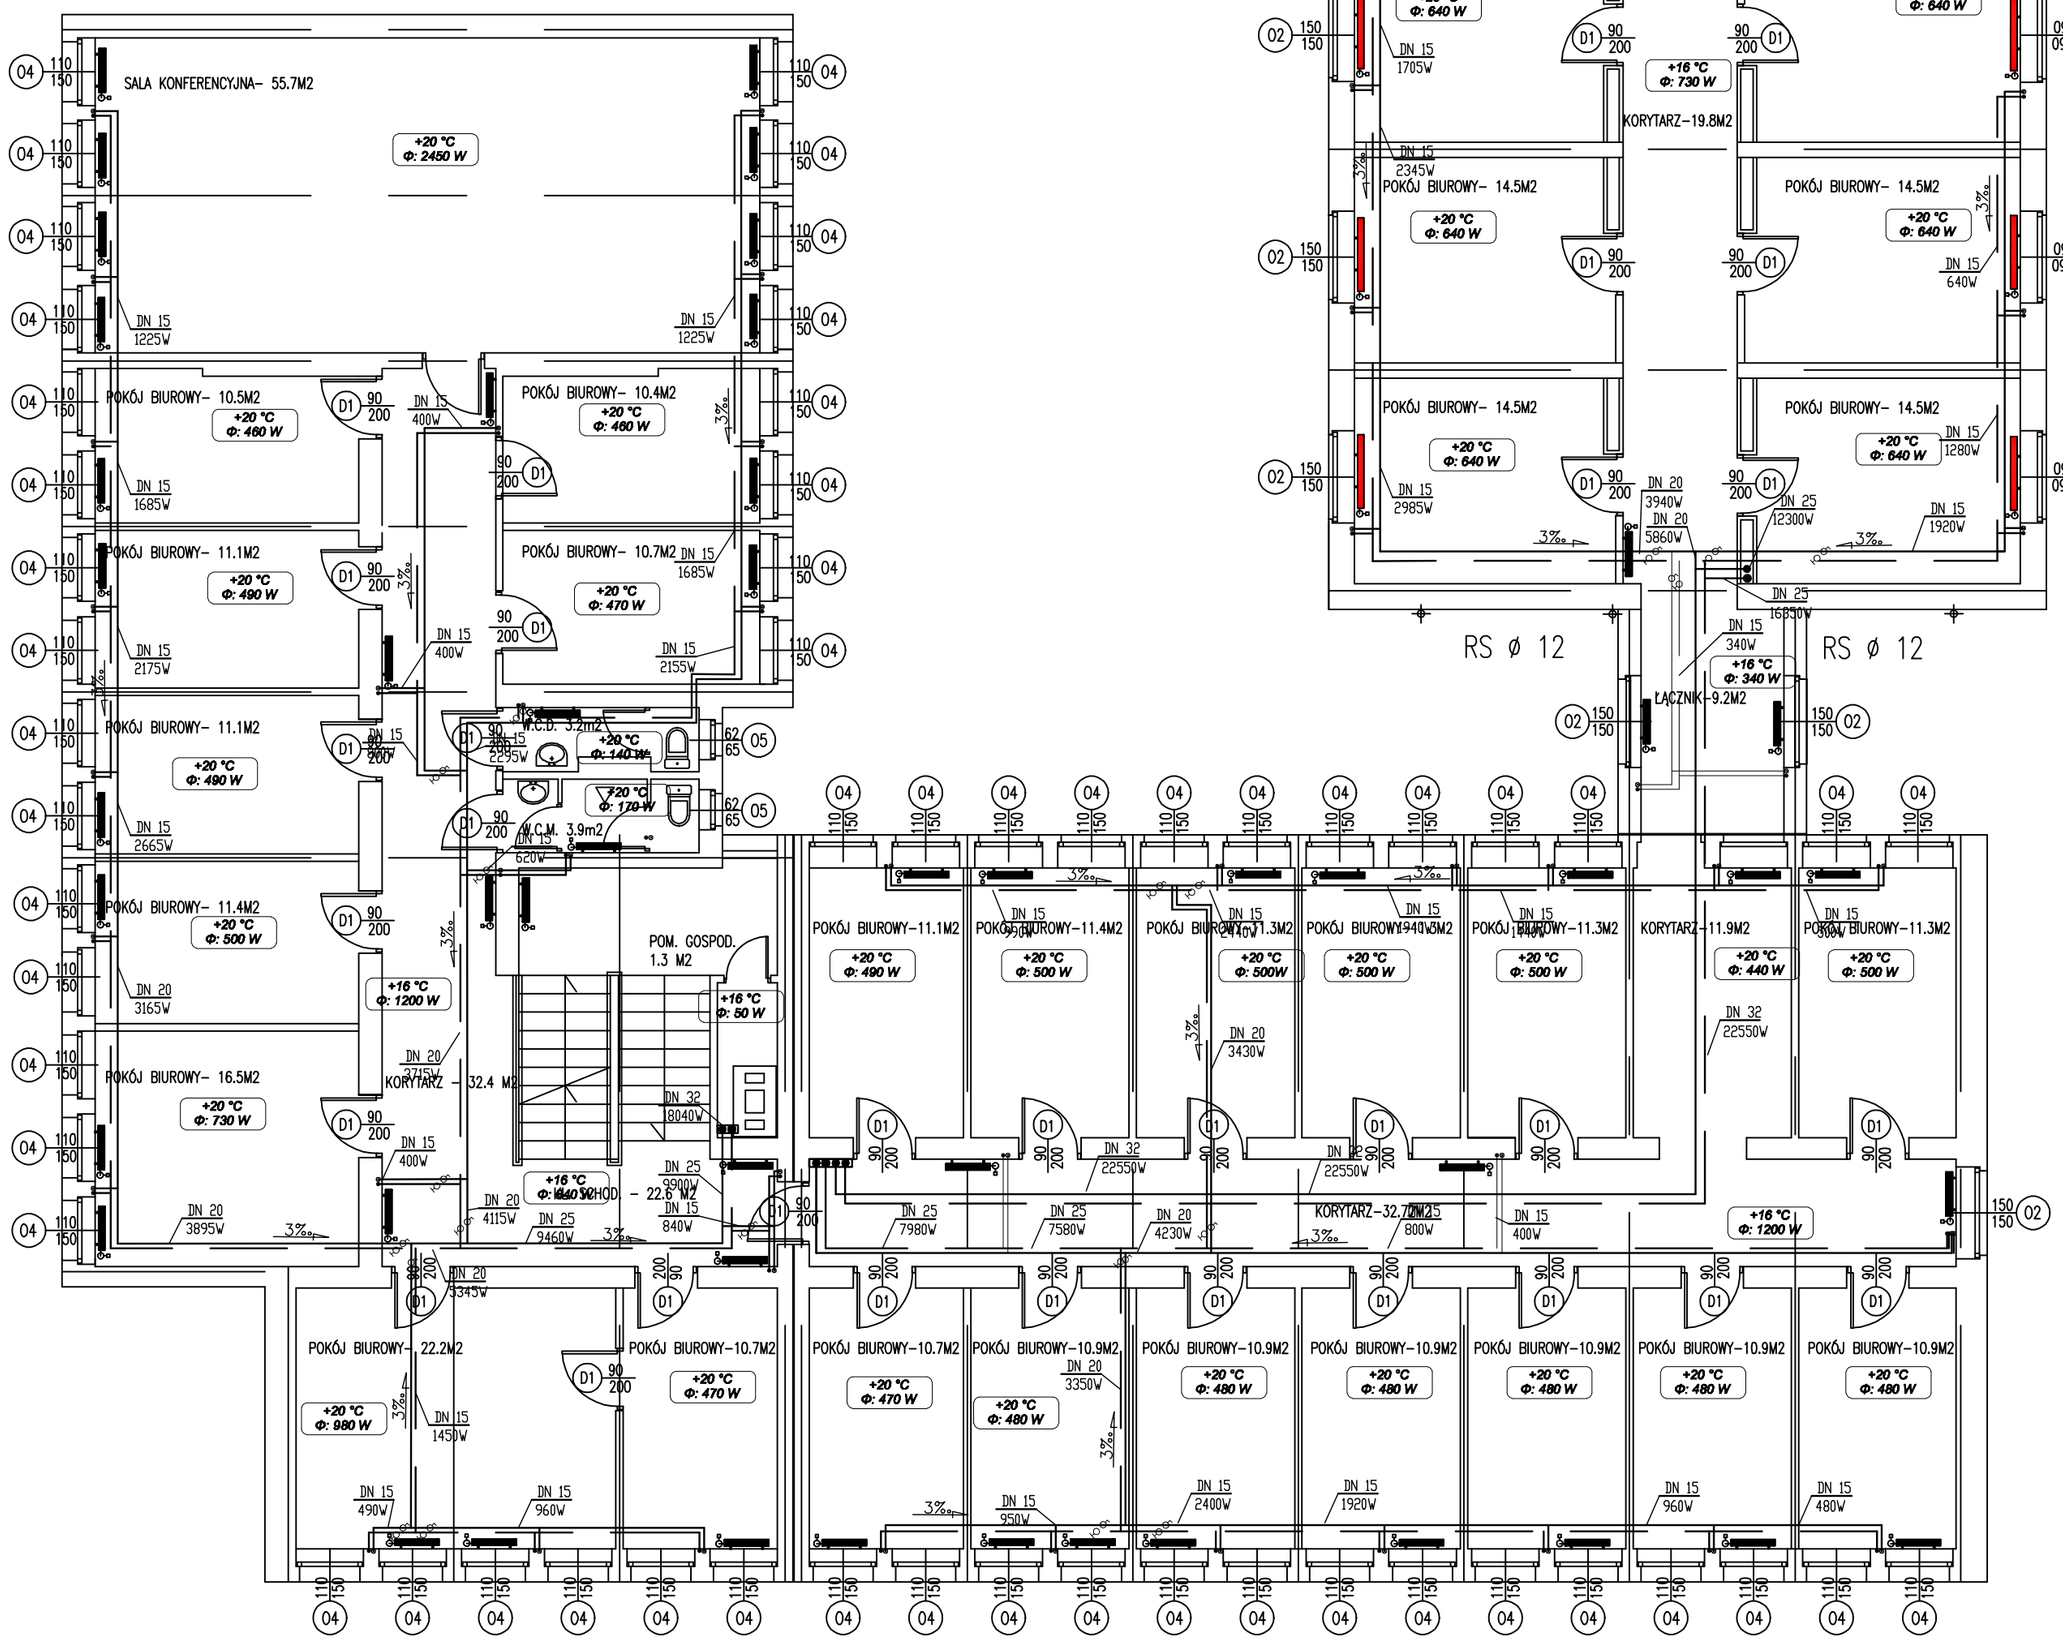

LEGENDA

- Zasilanie i powrót inst. c.o., izolowane, tz/tp=70/50°C, Z rur stalowych
- +20 °C Φ: 2055 W — Oznaczenie pomieszczeń ogólnych: temp. obliczeniowa t=20[°C] zapotrzebow. na ciepło Q=2055[W] = moc grzejnika
- Grzejnik stalowy płytowy
- ♀ Zawór termostatyczny z głowicą (przy grzejnikach)
- DN 15 / 2833W — Średnica przewodu obciążenie cieplne
- ♂ Zawór równoważący,
- ð Zawór kulowy,
- Panel sterowania instalacją c.o.

1 obieg c.o DN 40–budynek 4 kondygnacyjny
2 obieg c.o. DN 32 – budynek 3 kondygnacyjny
3 obieg c.o. DN 32 – budynek dobudowany z łącznikiem

UWAGA!!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SPRAWDZIĆ ŚREDNICE WYJŚCIA INSTALACJI Z POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO

UWAGA!!!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKUPU GRZEJNIKÓW WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

NAZWA INWESTYCJI:
"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"

ADRES INWESTYCJI: 60–844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb

INWESTOR: **Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 48, lok. 59**

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA INSTALACJA C.O.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zyta Górnicka nr upr. St 347/87 PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16 PODPIS:

NAZWA RYSUNKU: RZUT 1 PIĘTRA

SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	05.2017	3