
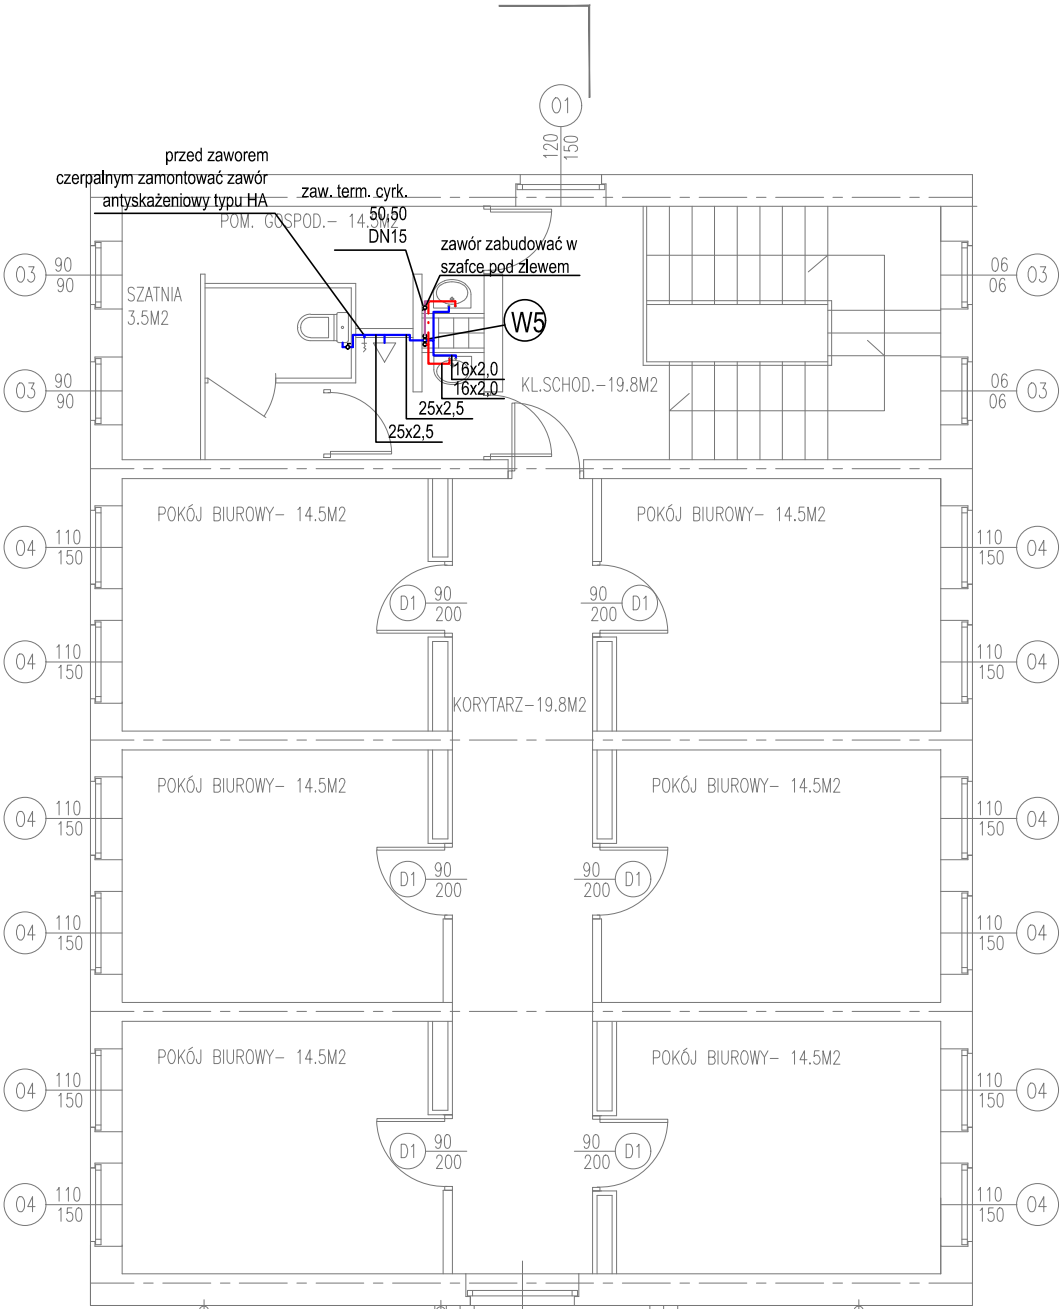


KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT 2 PIĘTRA SKALA 1:100

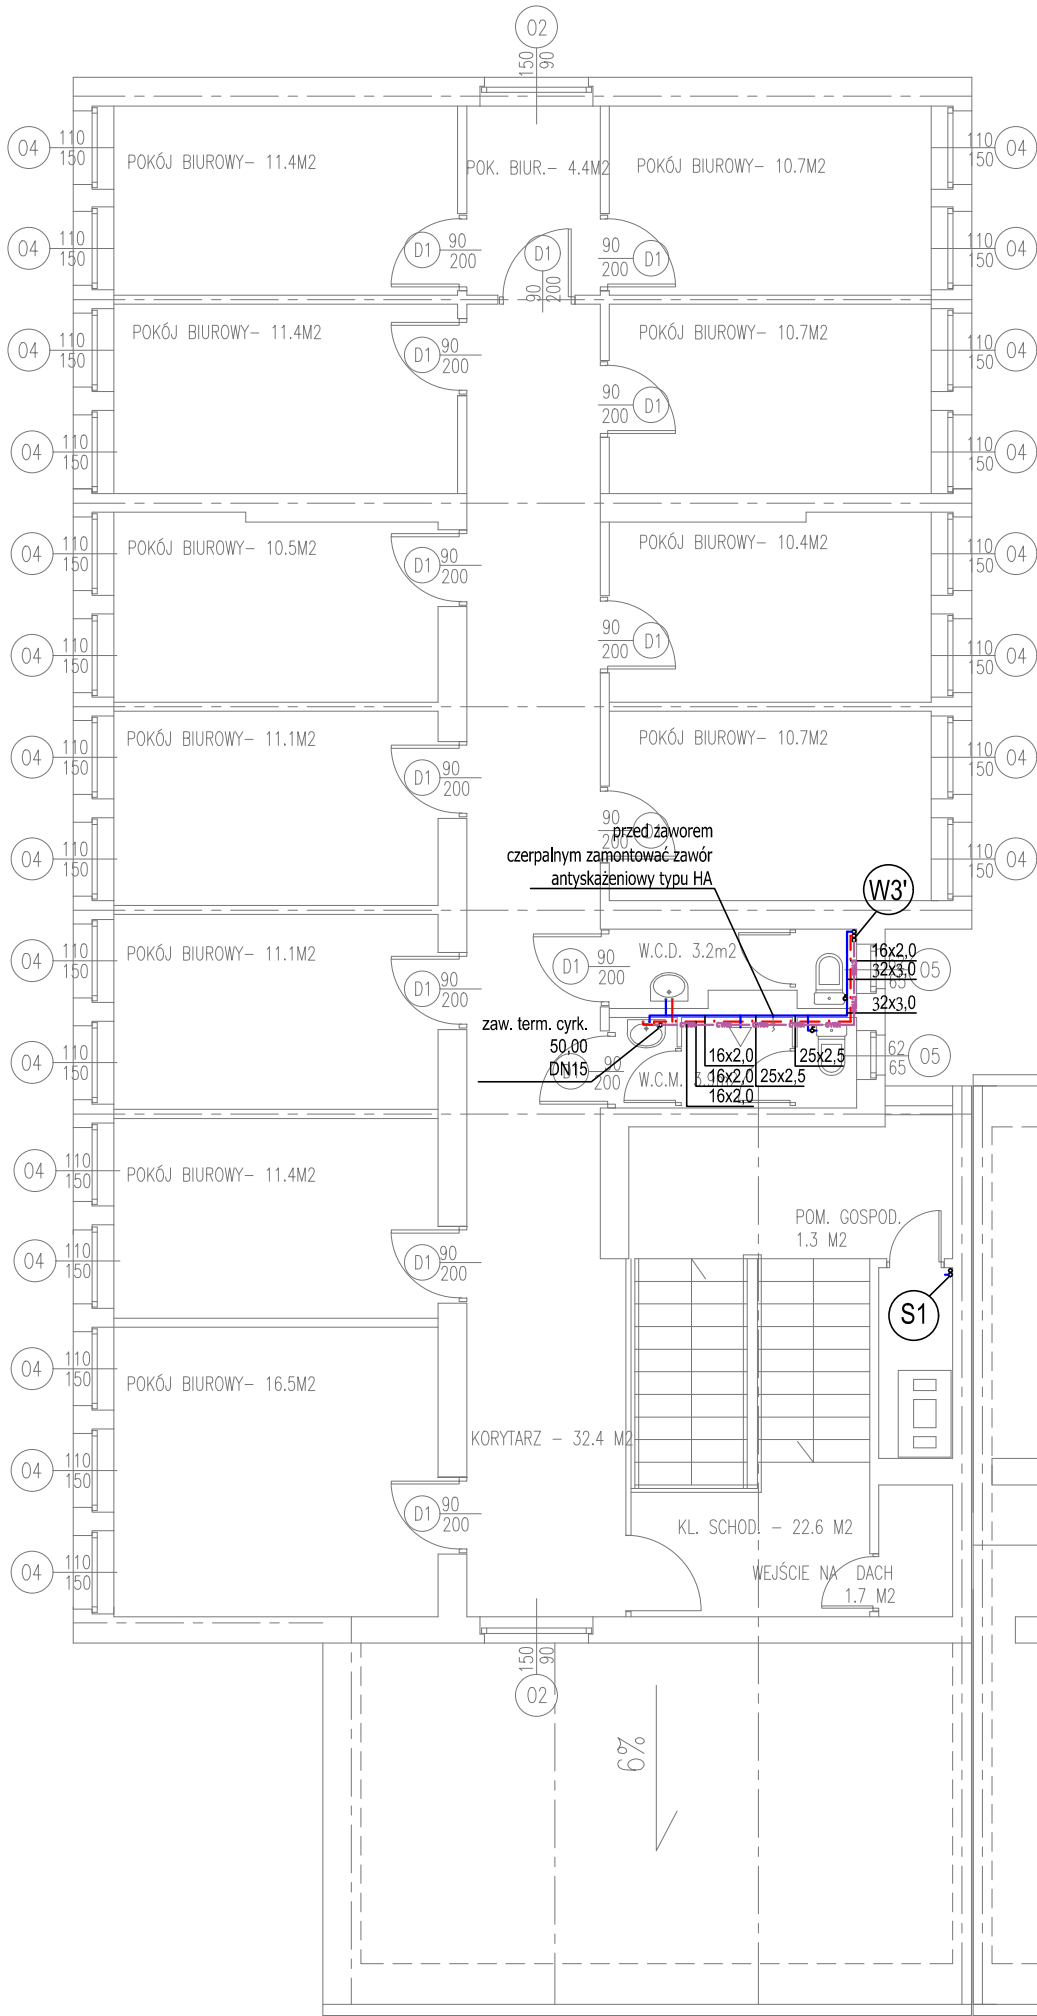

LEGENDA:

- woda zimna
- ciepła woda
- cyrkulacja

16x2,0 - średnica zew. x grubość ścianki

(W6) - oznaczenie pionu wodociągowego

(S1) - oznaczenie pionu instalacji solarnej

zaw. term. cyrk. 50,00 DN15 - zawór termostatyczny z możliwością regulacji, odcięcia oraz dezynfekcji termicznej

Uwagi:

- wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody
- przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku, przed wykonaniem, skonsultować z konstruktorem posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności
- przewody prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem obudować płytą gk (na życzenie inwestora)
- na podejściach zimnej i ciepłej wody pod umywalki i zlewy zamontować odcinające zawory kulowe

Grubość izolacji przewodów:

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał lambda=0,035 W/m²K)
1.	Średnica DN15-25	20 mm
2.	Średnica DN32-50	30 mm
3.	Średnica DN65	40 mm

NAZWA INWESTYCJI:		
”Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda”		
ADRES INWESTYCJI: 60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12 dz.ew. nr 113 i 114/1, obręb		
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Dalanowska 46, lok. 59		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zyta Górnicka ntę upr. St.347/87		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Musiał nr upr. LUB/0092/PWBS/16		
NAZWA RYSUNKU: Instalacja wodociągowa – rzut II piętra		
SKALA:	DATA:	NUMER:
1:100	05.2017	Rys. 4