



**BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I**

NAZWA RYSUNKU

IE.A.RO01

PROJEKTOWAL

mgr inż. Andrzej Kuroczycki -Saniutycz

SPRAWDZIL

mgr inż. Bohdan Kuroczycki -Saniutycz


Nr. projektu:

001731


Data:


2017-03-31

Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230/400V

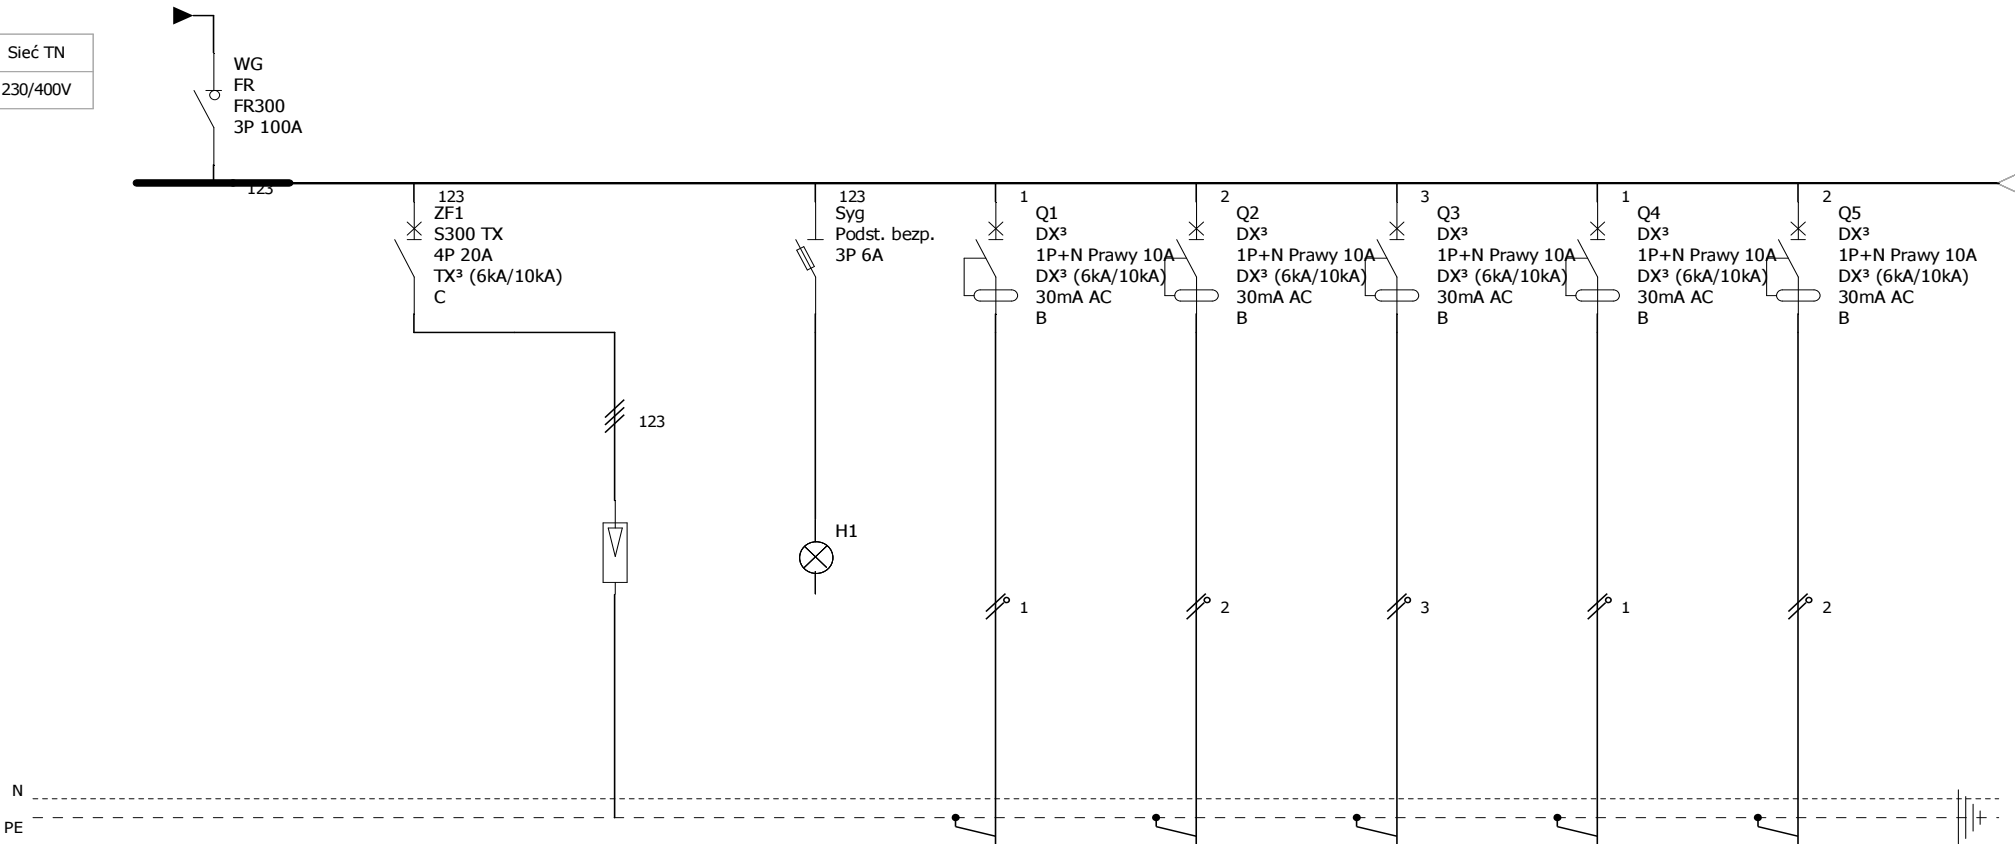

Oznaczenie urządzenia	WG	ZF1	F1	Syg	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Oznaczenie zacisku									
Opis	Wyłącznik Główny Zasilanie z RG obwód RG/Q.....	Zabezpieczenie ochronnika przepięciowego	Ochrona przepięciowa klasy C	Wskaźnik obecności napięcia zasilającego L1, L2, L3	Zasilanie oświetlenia obwód 1	Zasilanie oświetlenia obwód 2	Zasilanie oświetlenia obwód 3	Zasilanie oświetlenia obwód 4	Zasilanie oświetlenia obwód 5
Przekrój przewodu	5 x 10 mm2				3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2
Typ kabla	YKYżo				YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

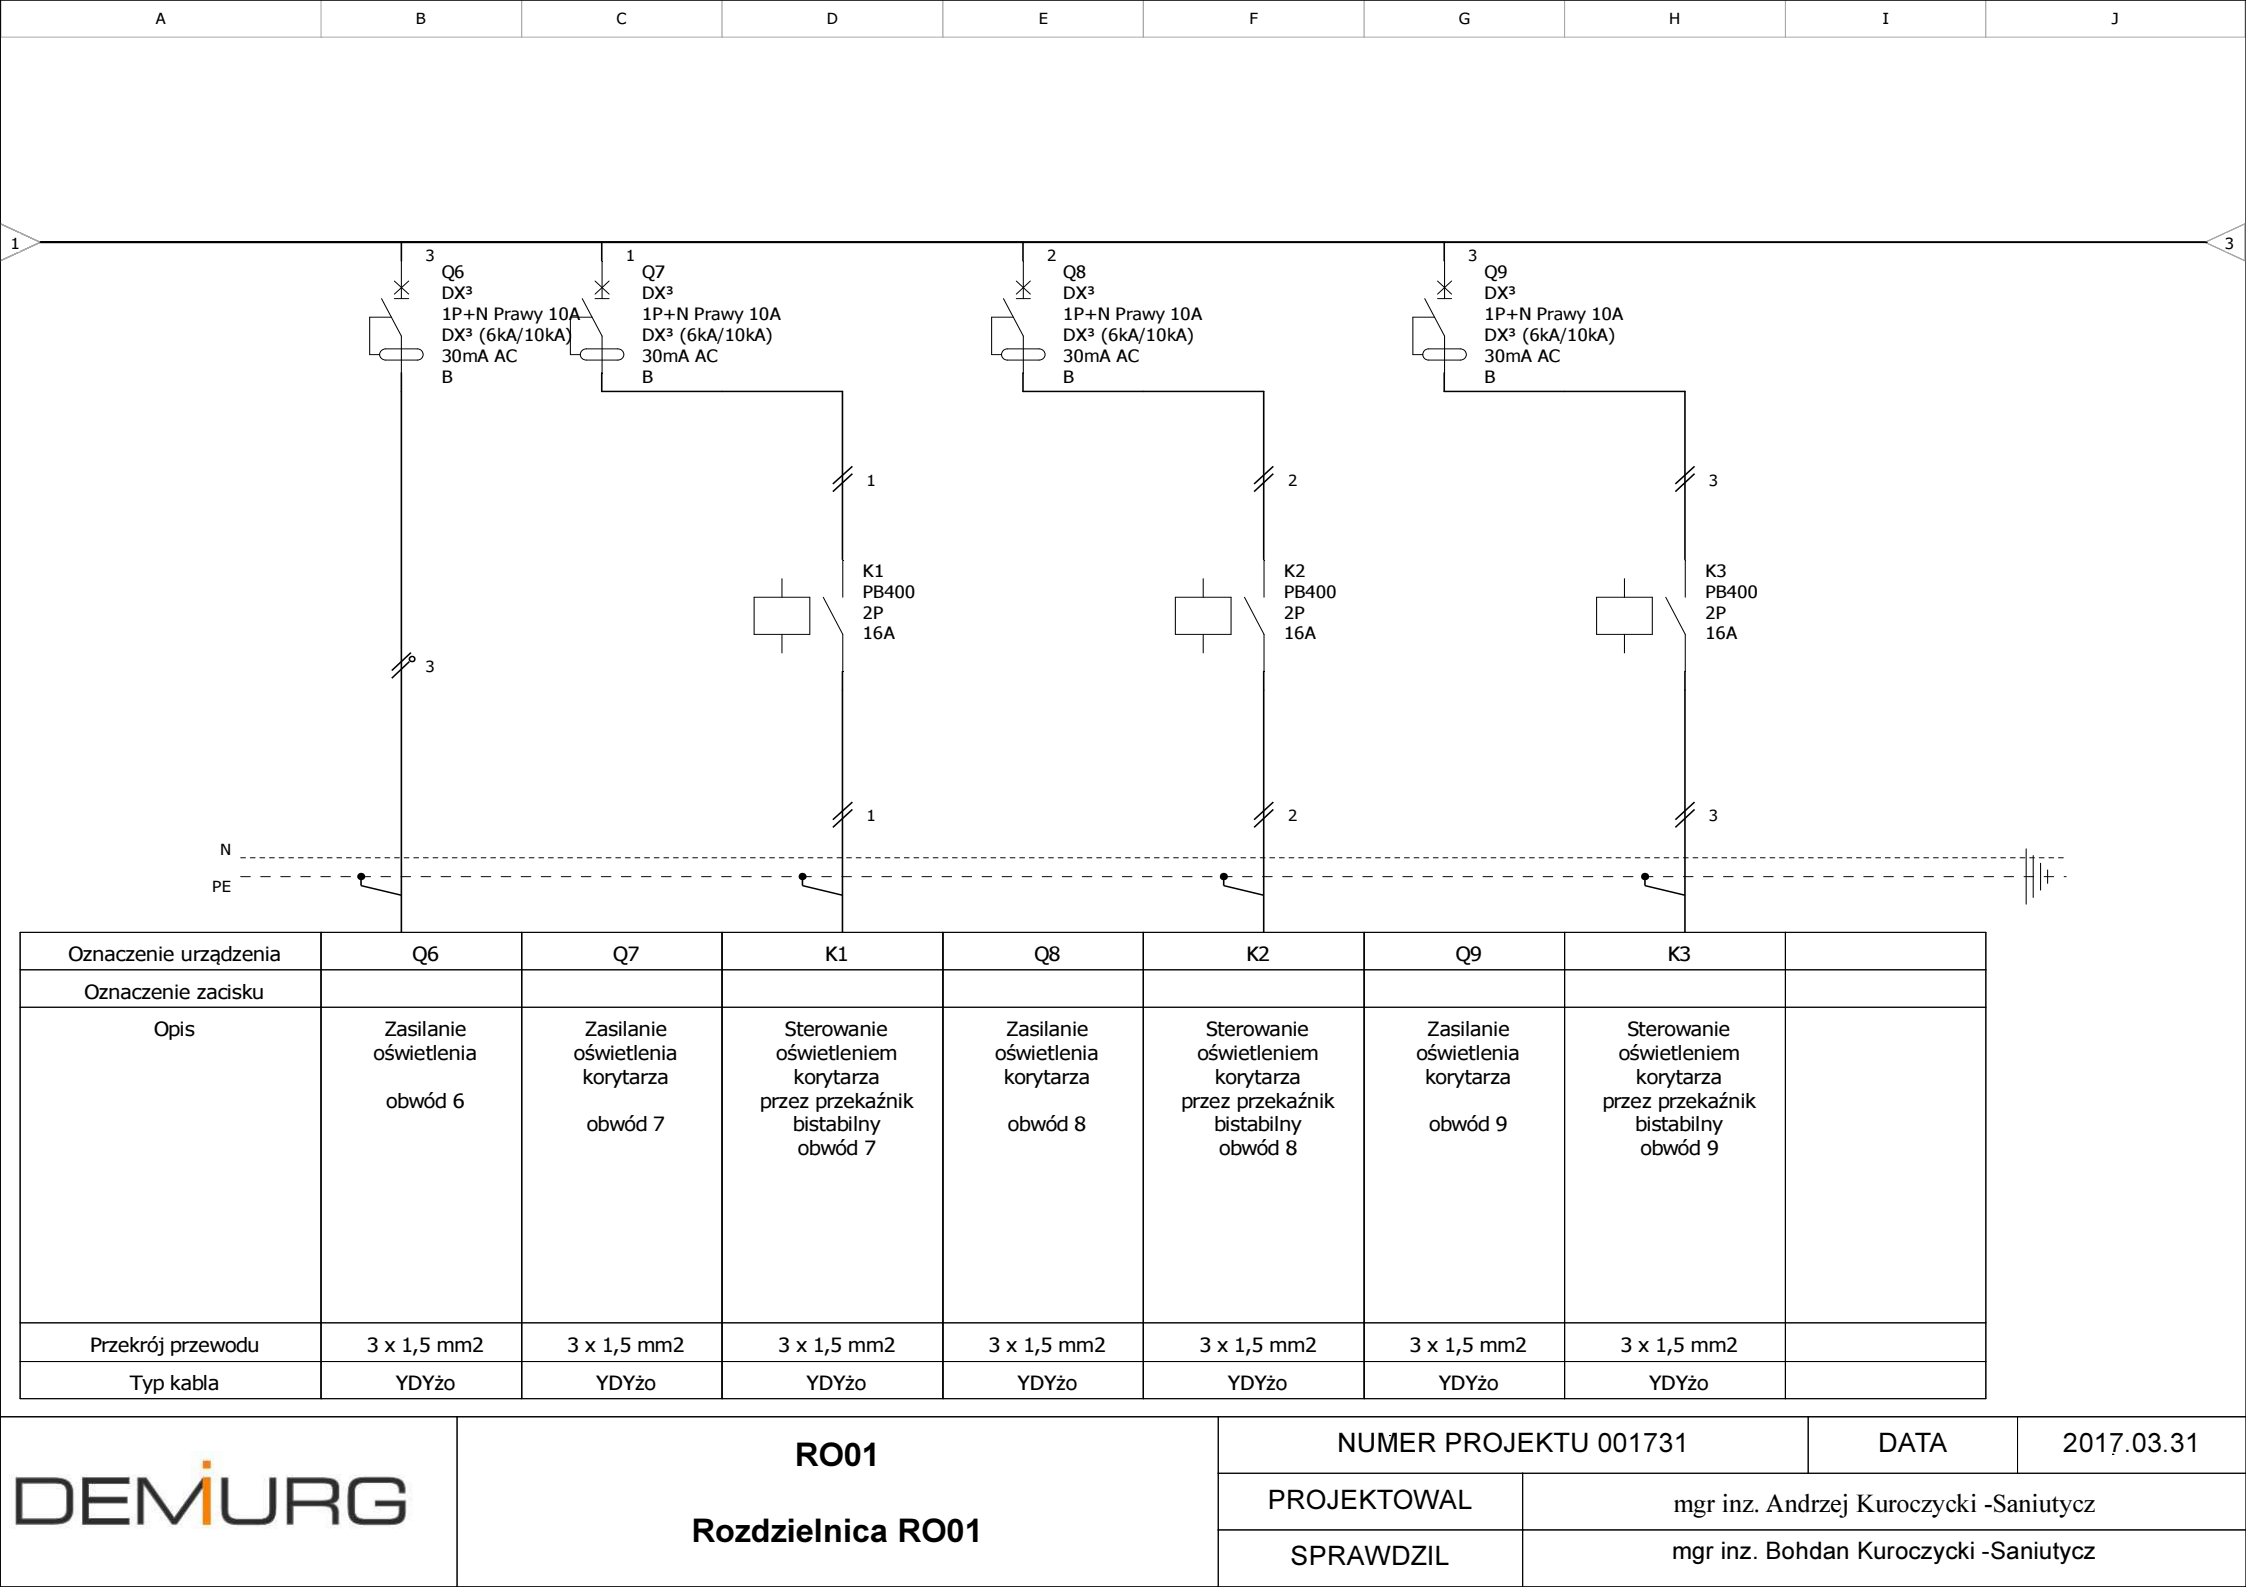

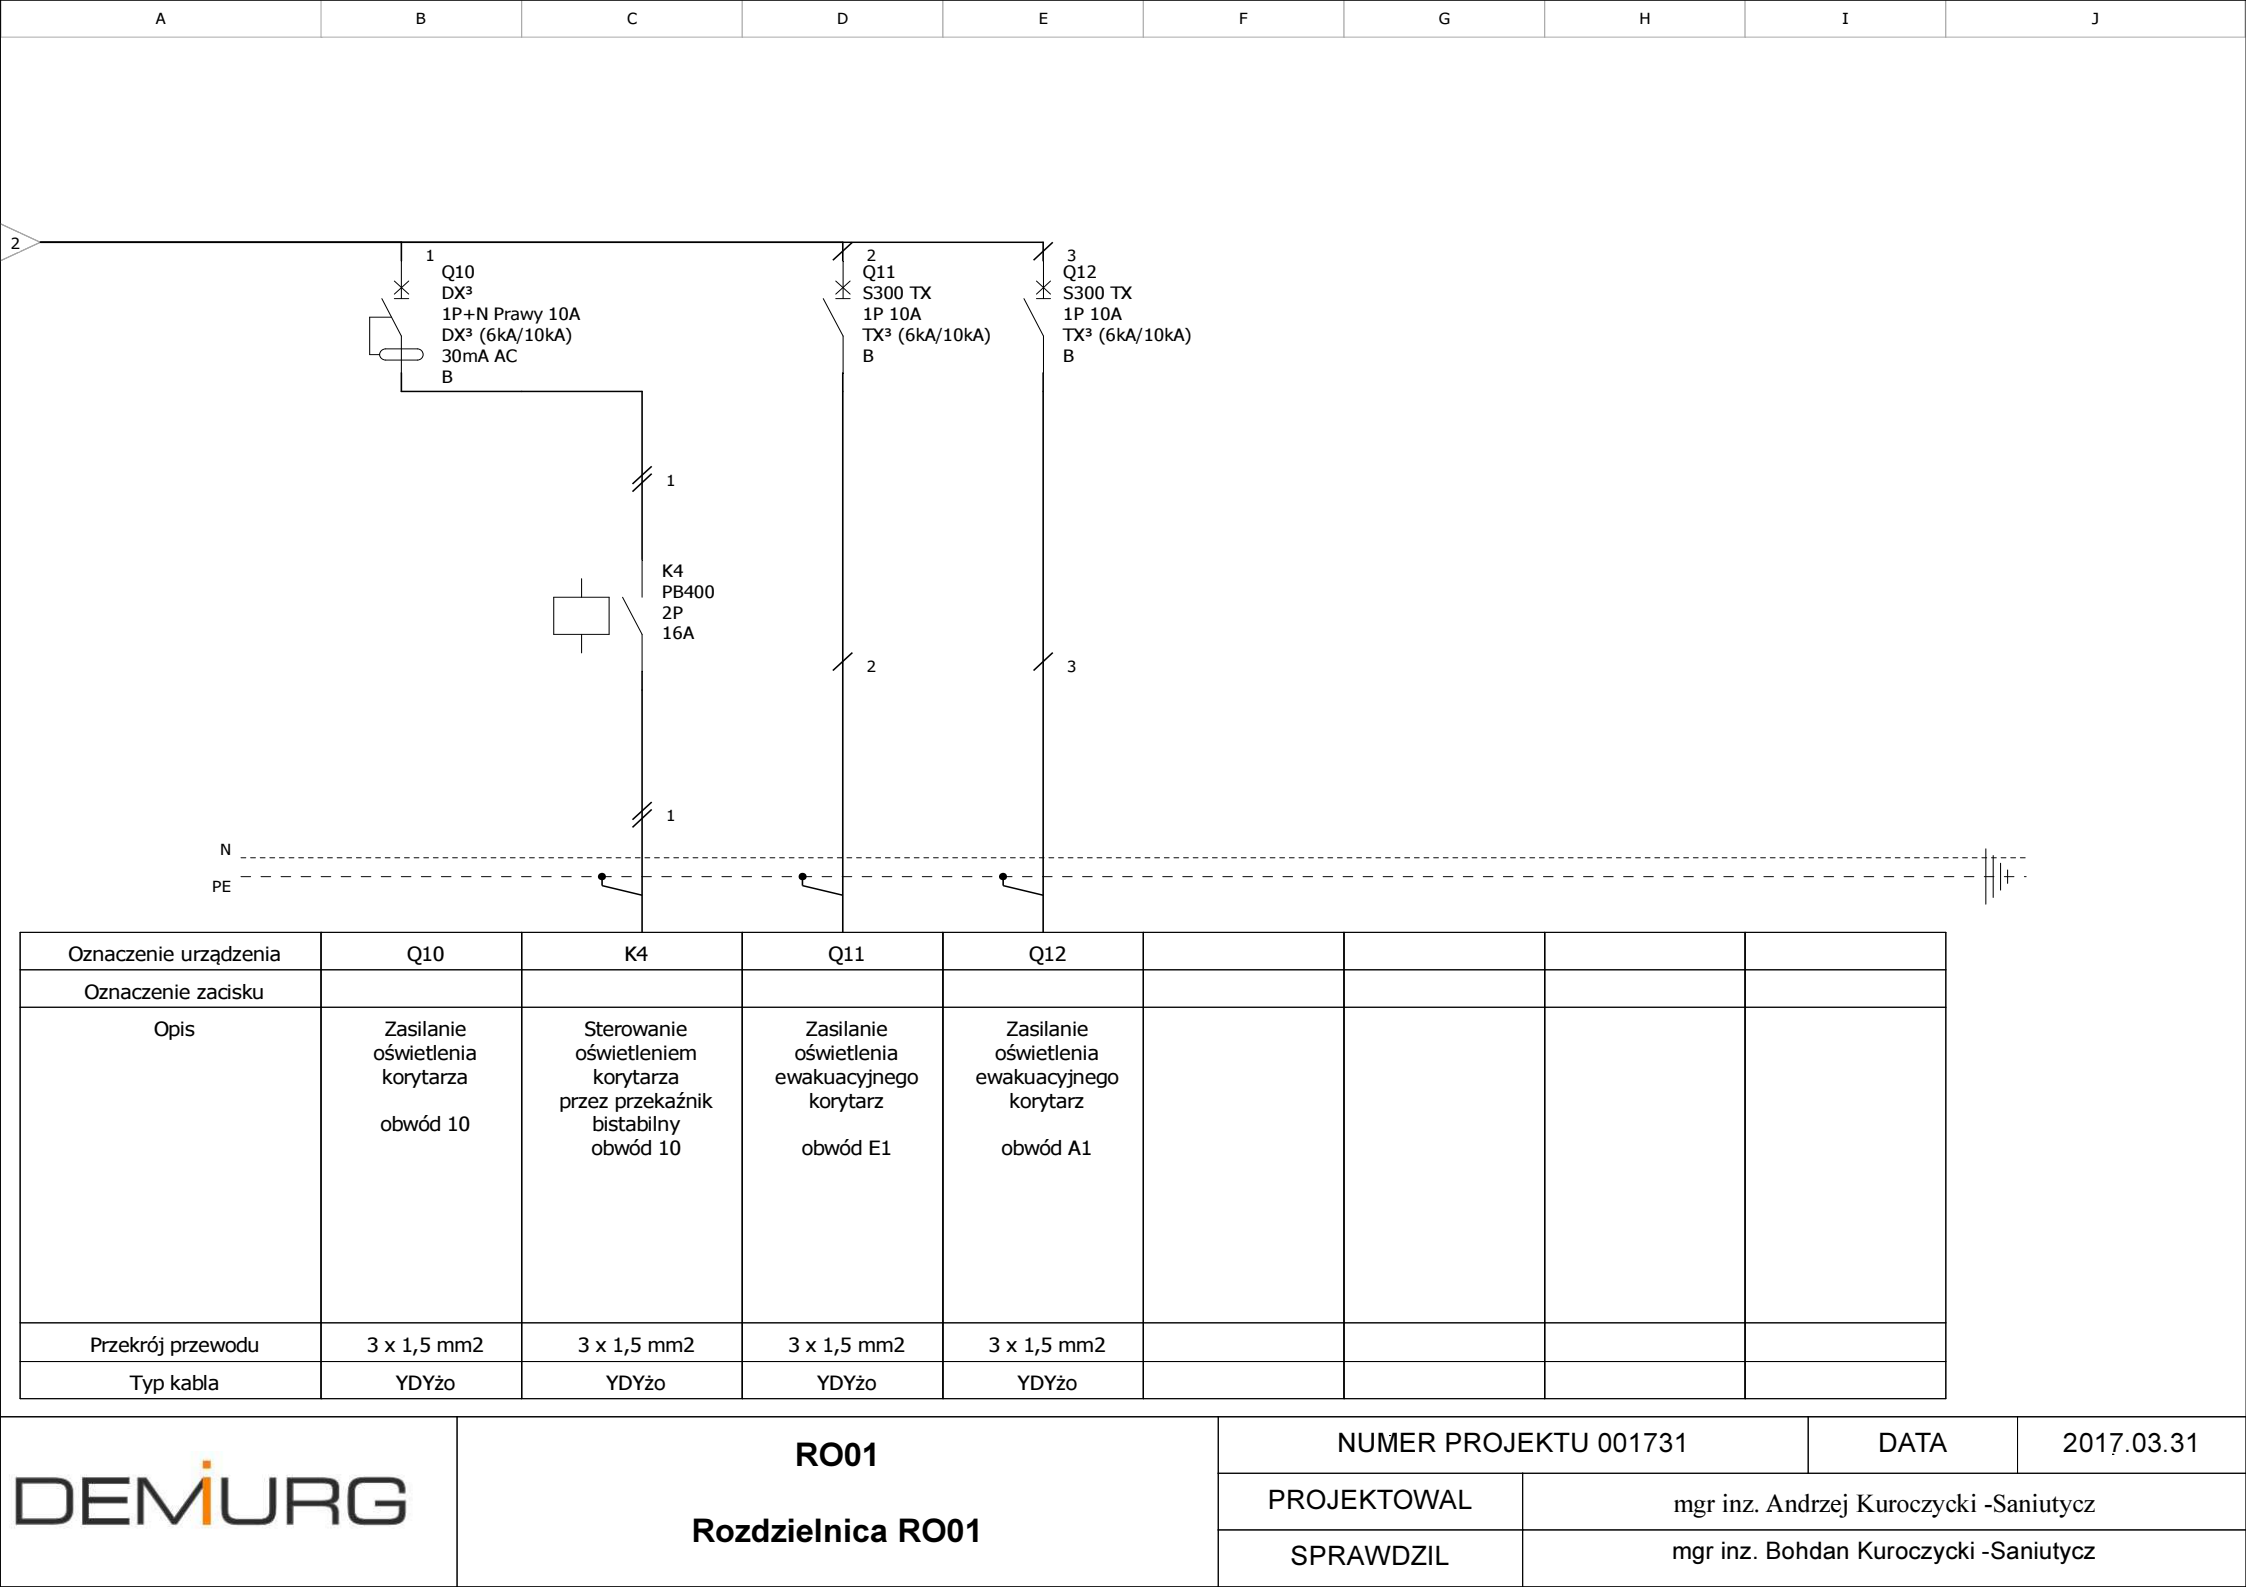

Oznaczenie urządzenia	Q10	K4	Q11	Q12				
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie oświetlenia korytarza obwód 10	Sterowanie oświetleniem korytarza przez przekaźnik bistabilny obwód 10	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego korytarz obwód E1	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego korytarz obwód A1				
Przekrój przewodu	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2				
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo				

