



**BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I**

NAZWA RYSUNKU

IE.A.RK04

PROJEKTOWAL

mgr inż. Andrzej Kuroczycki -Saniutycz

SPRAWDZIL

mgr inż. Bohdan Kuroczycki -Saniutycz


Nr. projektu:

001731

Data:


2017-03-31

Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230/400V

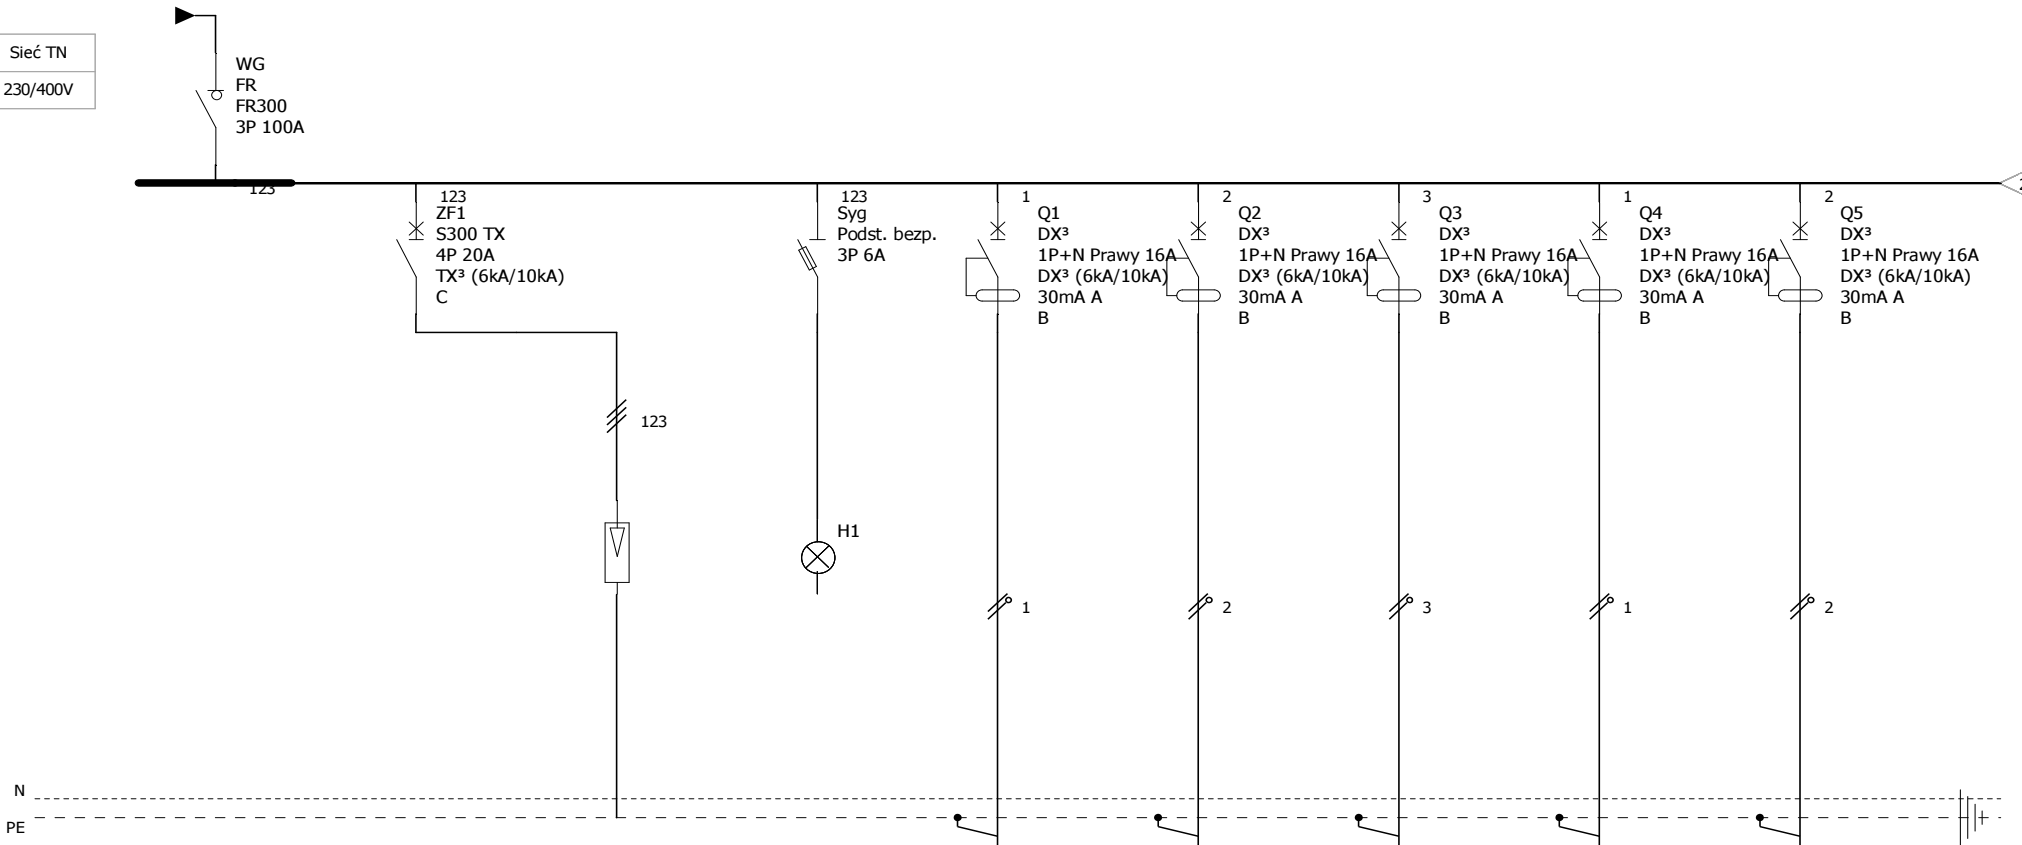

Oznaczenie urządzenia	WG	ZF1	F1	Syg	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Oznaczenie zacisku									
Opis	Wyłącznik Główny Zasilanie z RG/UPS obwód RG/Q.....	Zabezpieczenie ochronnika przepięciowego	Ochrona przepięciowa klasy C	Wskaźnik obecności napięcia zasilającego L1, L2, L3	Zasilanie Gniazd 230V DATA obwód 1	Zasilanie Gniazd 230V DATA obwód 2	Zasilanie Gniazd 230V DATA obwód 3	Zasilanie Gniazd 230V DATA obwód 4	Zasilanie Gniazd 230V DATA obwód 5
Przekrój przewodu	5 x 10 mm2				3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Typ kabla	YKYżo				YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

DEMURG	RK04 Rozdzielnica RK04	NUMER PROJEKTU 001731		DATA	2017.03.31
		PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Andrzej Kuroczycki -Saniutycz	
		SPRAWDZIŁ		mgr inż. Bohdan Kuroczycki -Saniutycz	

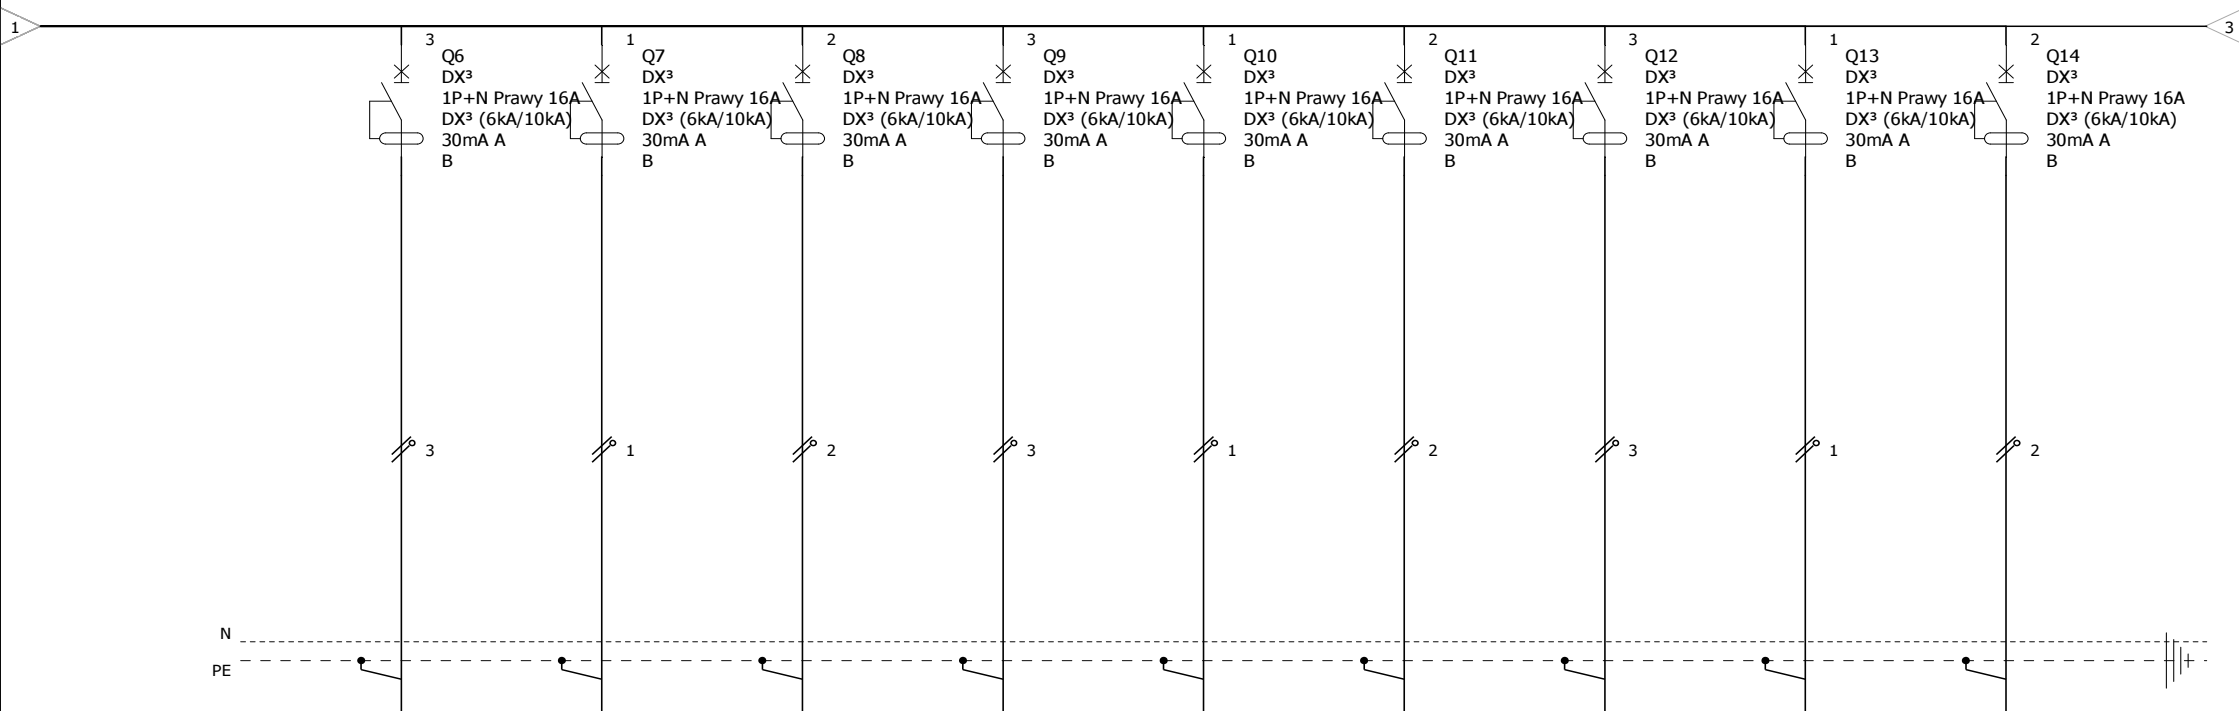[illegible]

RK04

Rozdzielnica RK04

NUMER PROJEKTU 001731

DATA


2017.03.31

PROJEKTOWAL

mgr inż. Andrzej Kuroczycki -Saniutycz

SPRAWDZIL

mgr inż. Bohdan Kuroczycki -Saniutycz

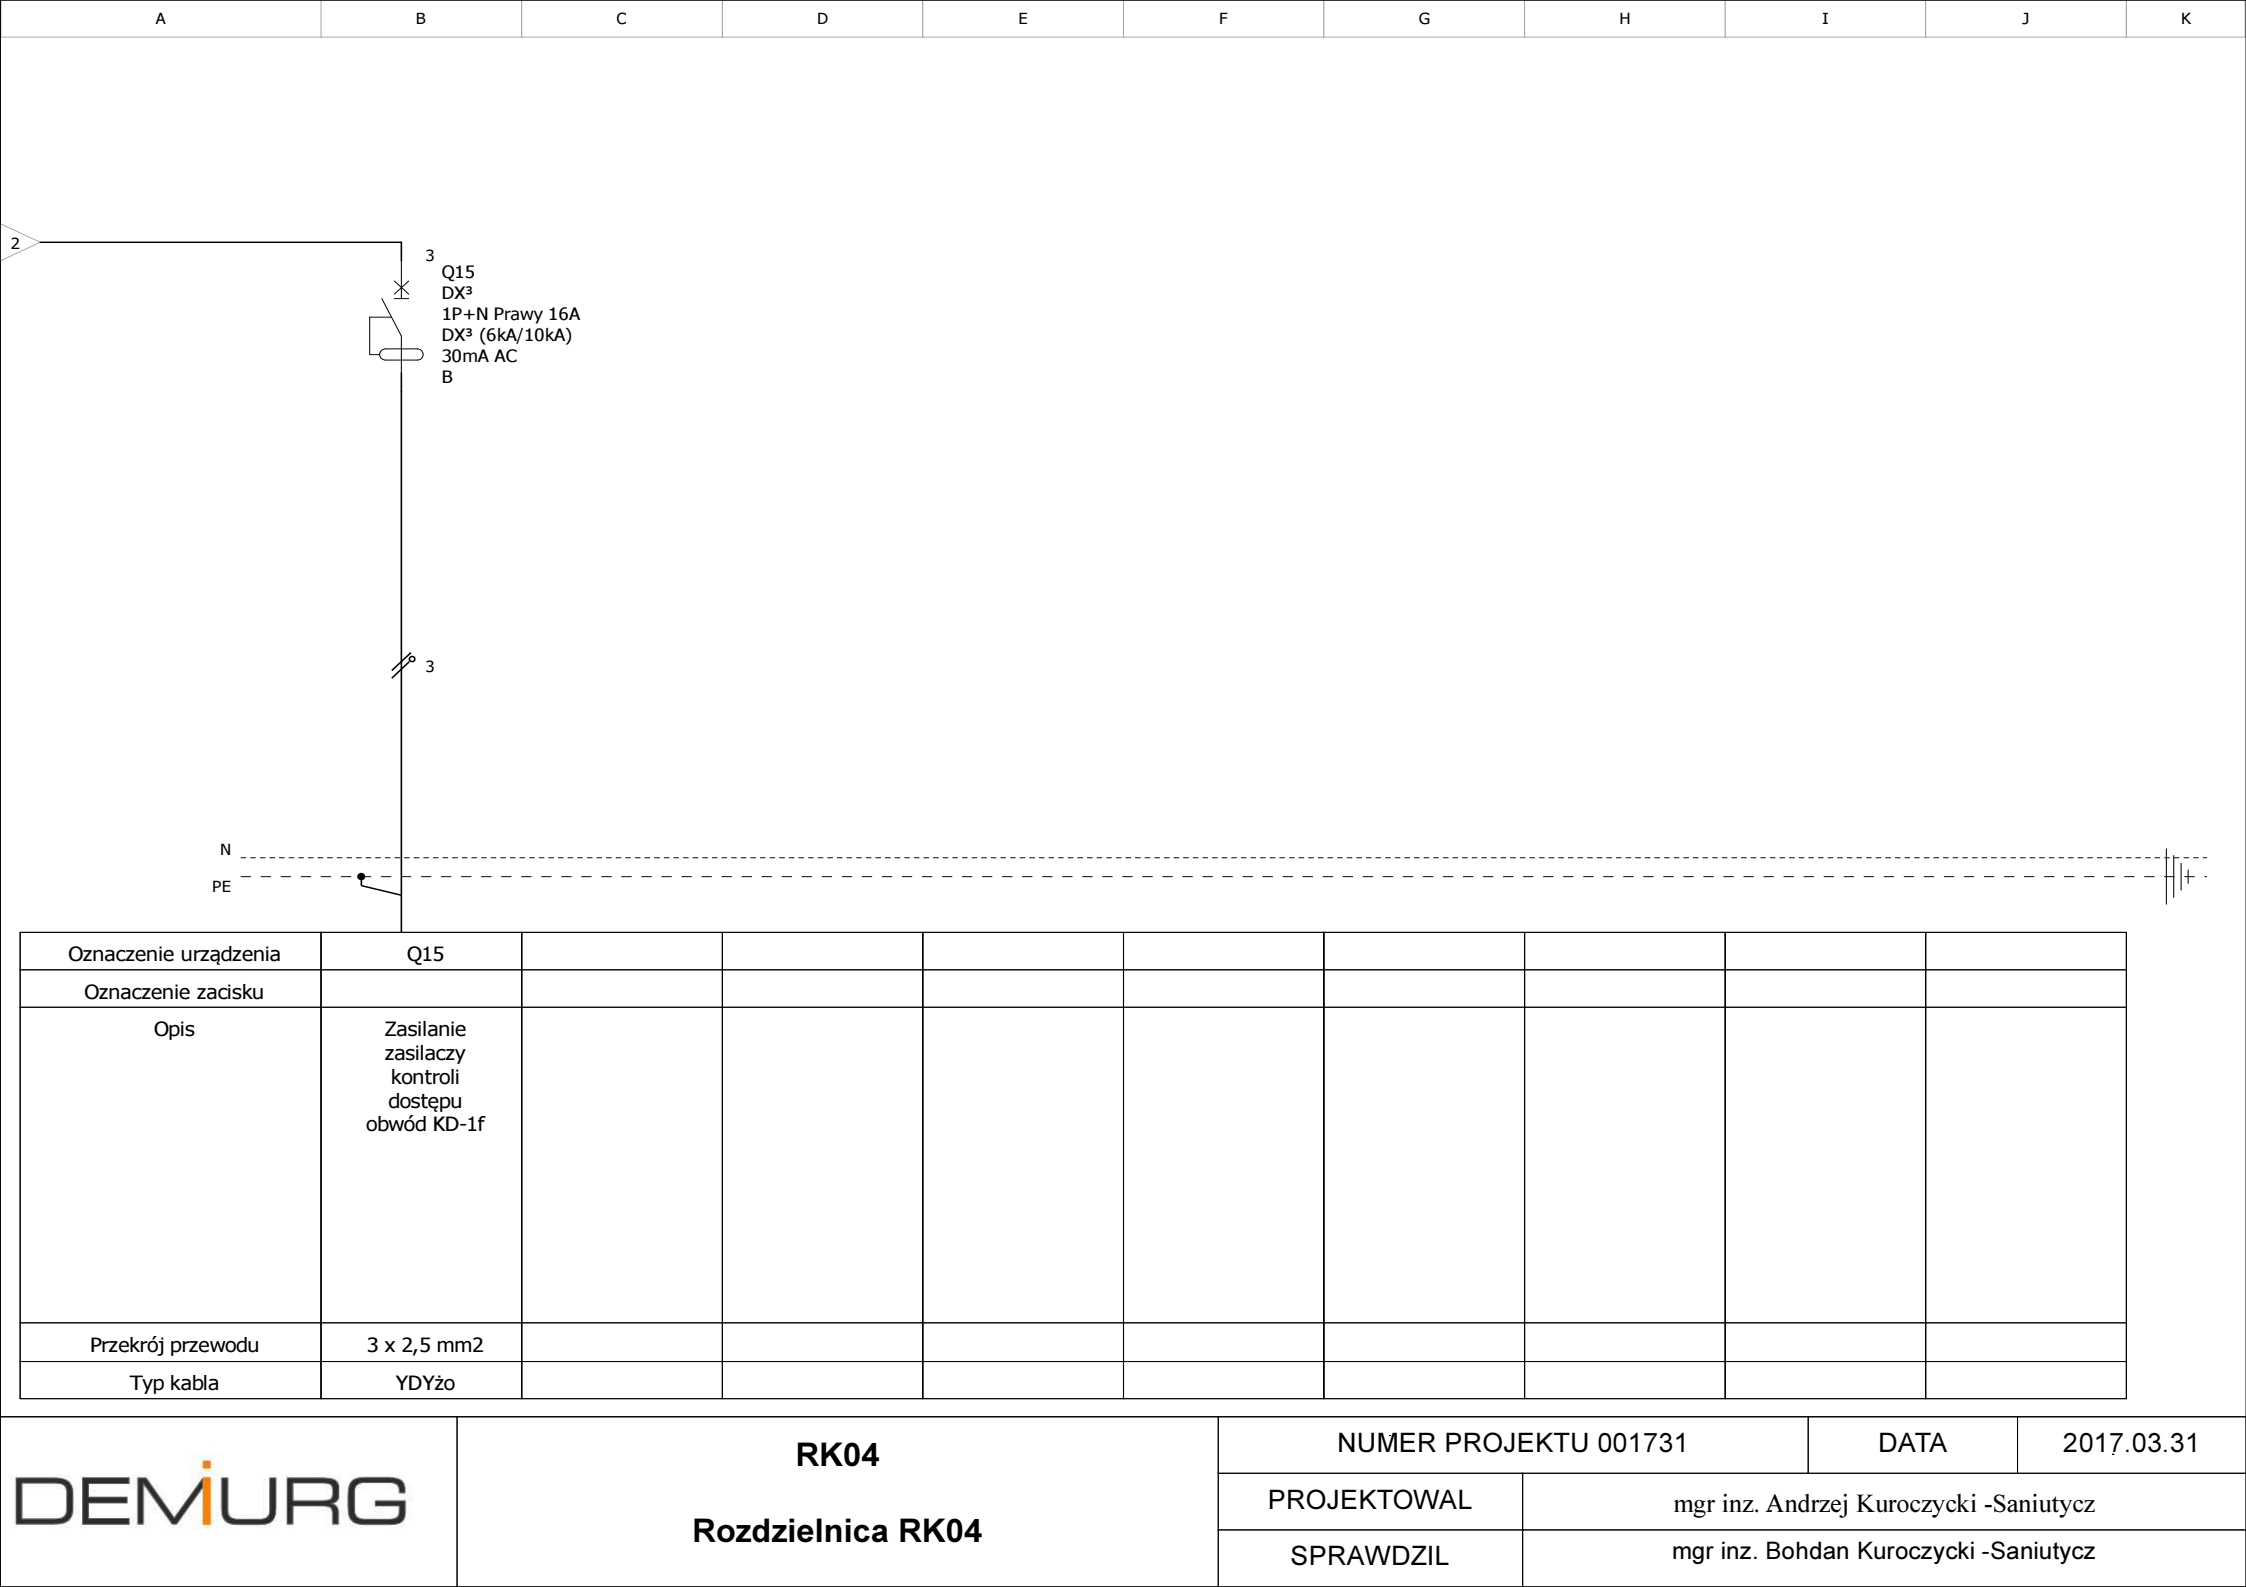

Oznaczenie urządzenia	Q15								
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie zasilaczy kontroli dostępu obwód KD-1f								
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm2								
Typ kabla	YDYżo								

