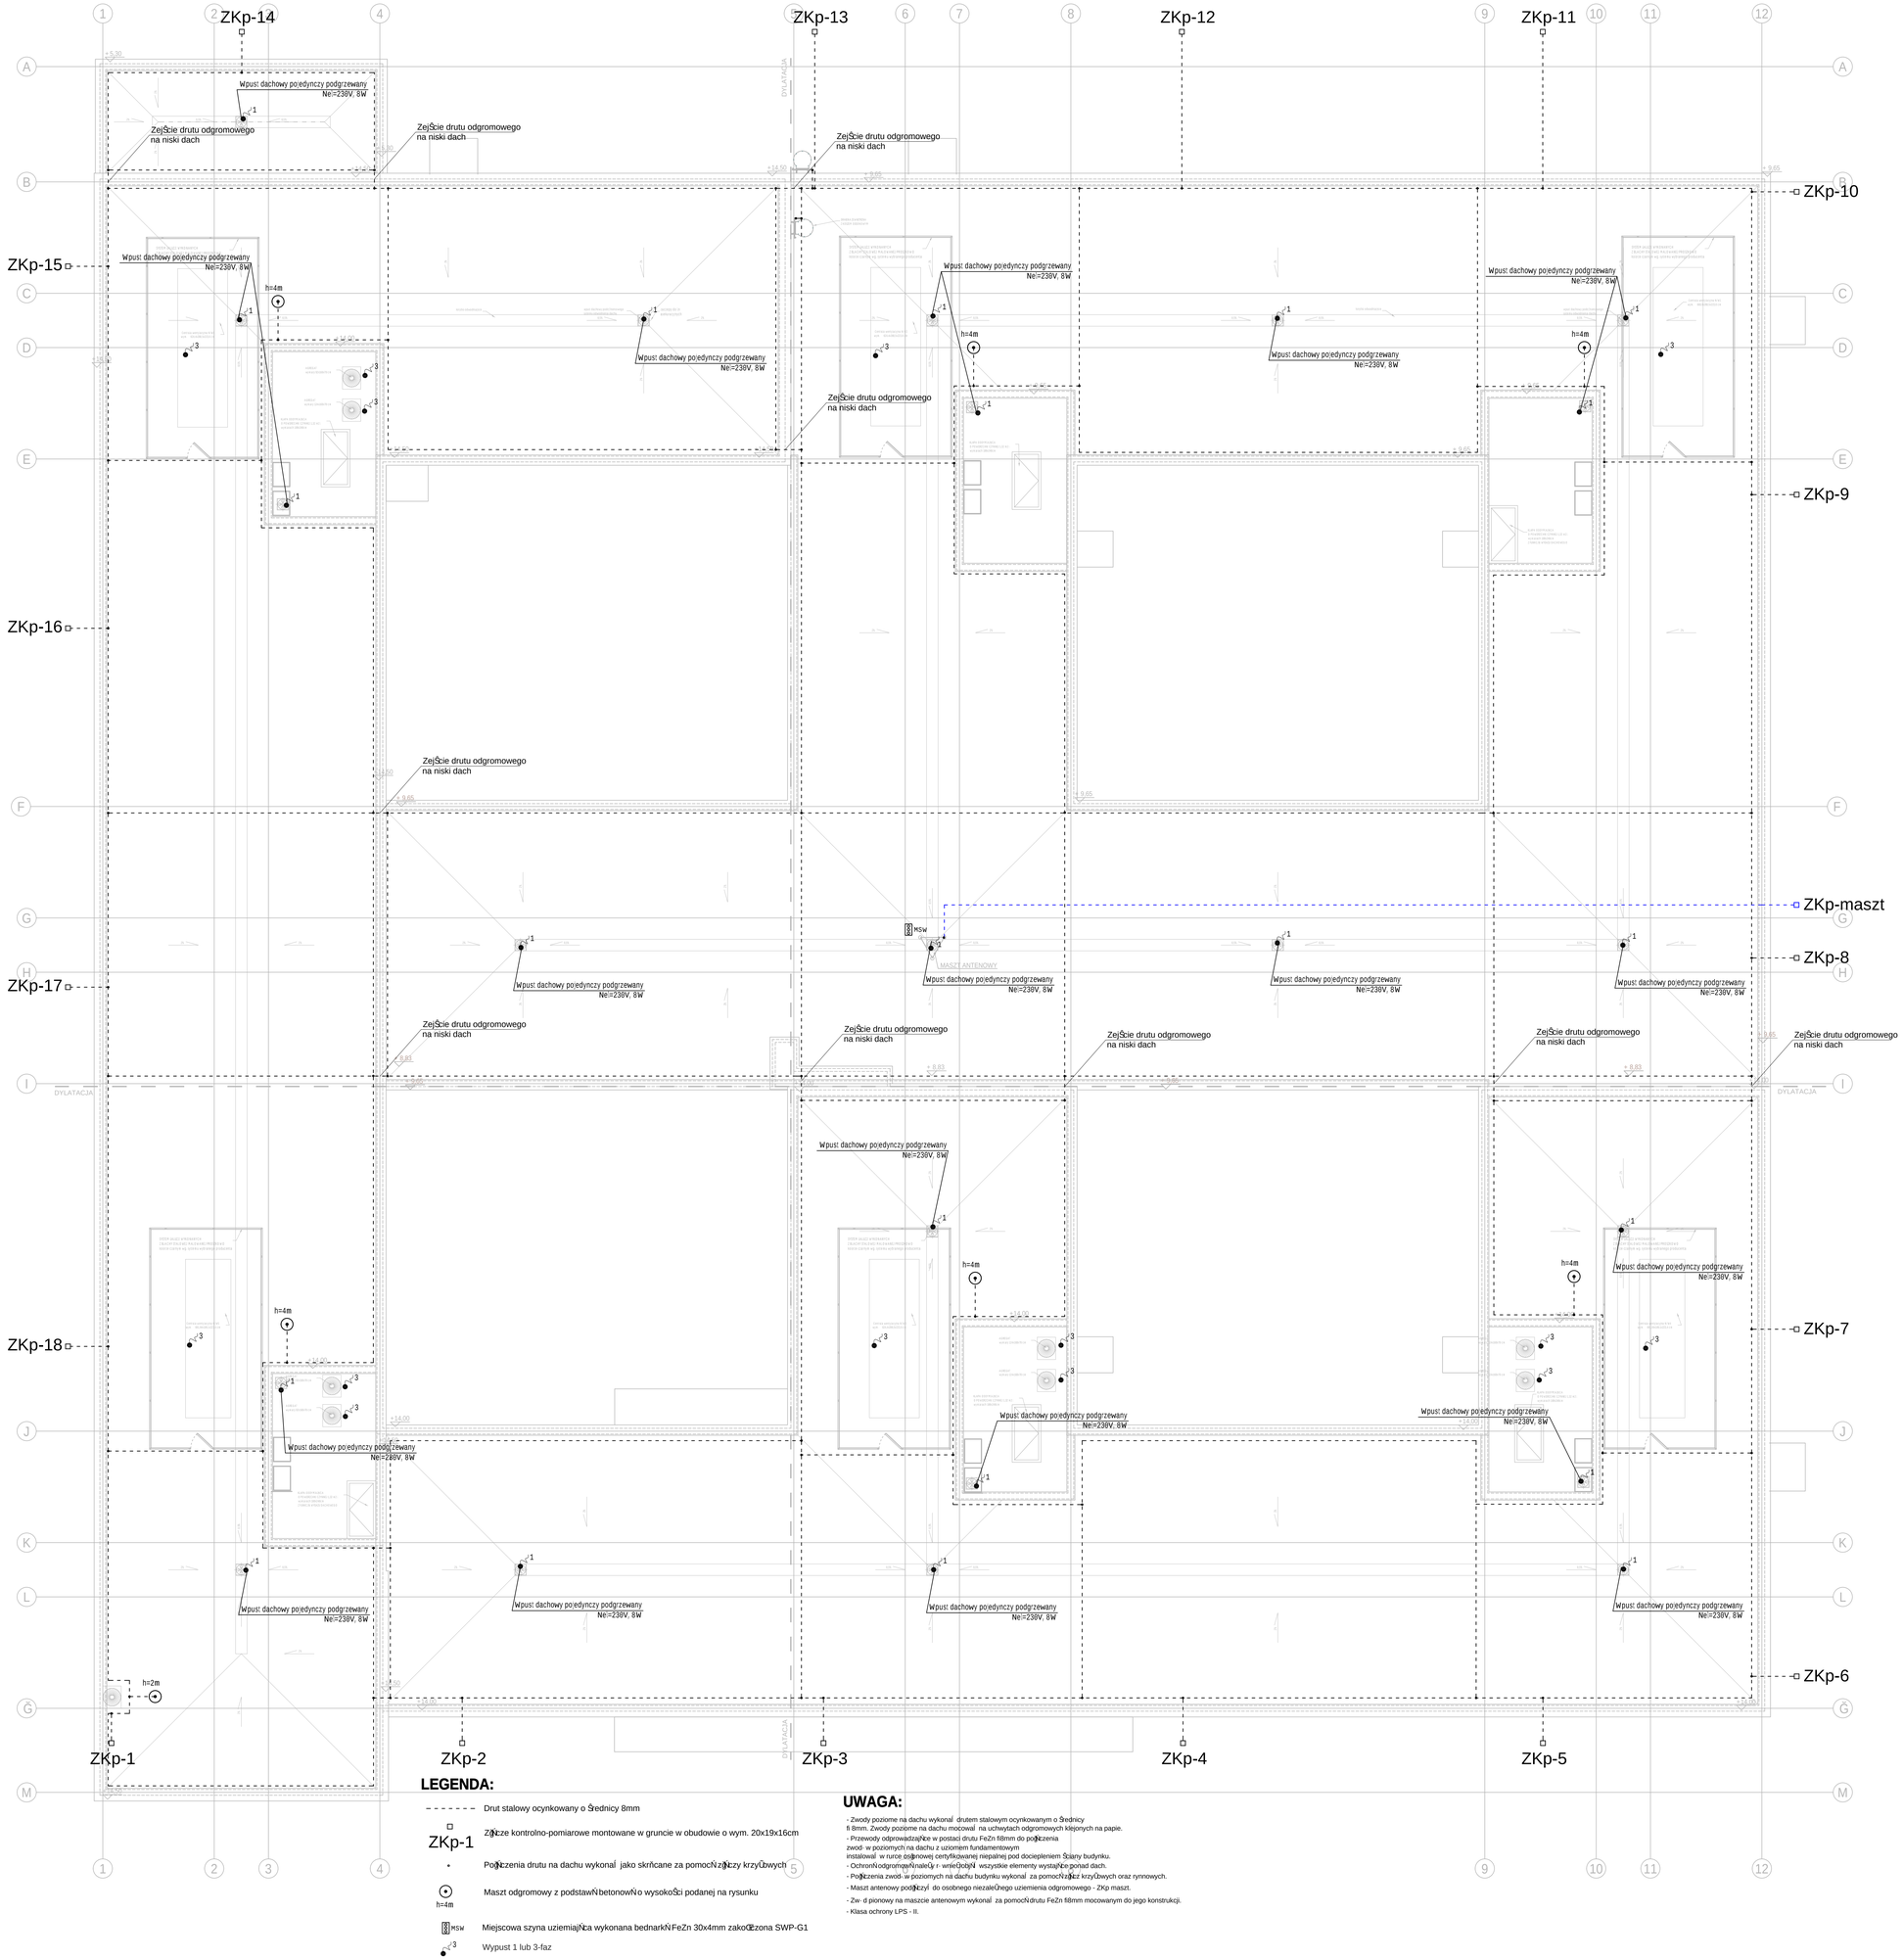

LEGENDA:

- Drut stalowy ocynkowany o Średnicy 8mm
- ZKp-1 — ZKcze kontrolno-pomiarowe montowane w gruncie w obudowie o wym. 20x19x16cm
- Połączenia drutu na dachu wykonać jako skrńcane za pomocą złączy krzyżowych
- h=4m — Maszt odgromowy z podstawą betonową o wysokości podanej na rysunku
- MSW — Miejscowa szyna uziemiająca wykonana bednarką FeZn 30x4mm zakończona SWP-G1
- 3 — Wypust 1 lub 3-faz

UWAGA:

- Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o Średnicy fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocować na uchwytach odgromowych klejonych na papie.
- Przewody odprowadzające w postaci drutu FeZn fi8mm do połączenia zwodów w poziomych na dachu z uziomem fundamentowym instalować w rurce podtynkowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem ściany budynku.
- Ochrona odgromowa należy r wnież objąć wszystkie elementy wystające ponad dach.
- Połączenia zwodów w poziomych na dachu budynku wykonać za pomocą złącz krzyżowych oraz rynnowych.
- Maszt antenowy podłączyć do osobnego niezależnego uziemienia odgromowego - ZKp maszt.
- Zwód pionowy na maszcie antenowym wykonać za pomocą drutu FeZn fi8mm mocowanym do jego konstrukcji.
- Klasa ochrony LPS - II.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob t budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, k rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk w, kt re do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opis w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych element w wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiar w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar w.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrąb 0066 Rypinek
LOKALIZACJA	Komenda Wojew dzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PODNOSZĄCA CA

DEMURG
ul. Lubeckiego 2
PL 62-040 Puszczykowo
tel./fax (+48) 61 8921 114, 43
www.demburg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczycki - Sanlustycz	WKP/0131/POOO/06	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bohdan Kuroczycki - Sanlustycz	45/80/Po	

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK A RZUT DACHU
INSTALACJE ODGROMOWA

SKALA 1:100

DATA	31 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	IE.A.13

Prawo autorskie do tego projektu jest zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie i udostępnianie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody zabronione.