



Oznaczenie urządzenia	Q24	Q25	Q26	Q27	K1	AW1	EW1	KLIMA
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie oświetlenia obwód 24	Zasilanie oświetlenia obwód 25	Zasilanie oświetlenia obwód 26	Zasilanie oświetlenia korytarz obwód 27	Sterowanie oświetleniem korytarza przez przekaźnik bistabilny obwód 27	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego AW1	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego EW1	Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji pom. 1.16
Przekrój przewodu	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

	RP01	Rozdzielnica RP01	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:	E11	B		E	
					A		D	
			Data:		Autor:		Nr. akusza:	4 / 7

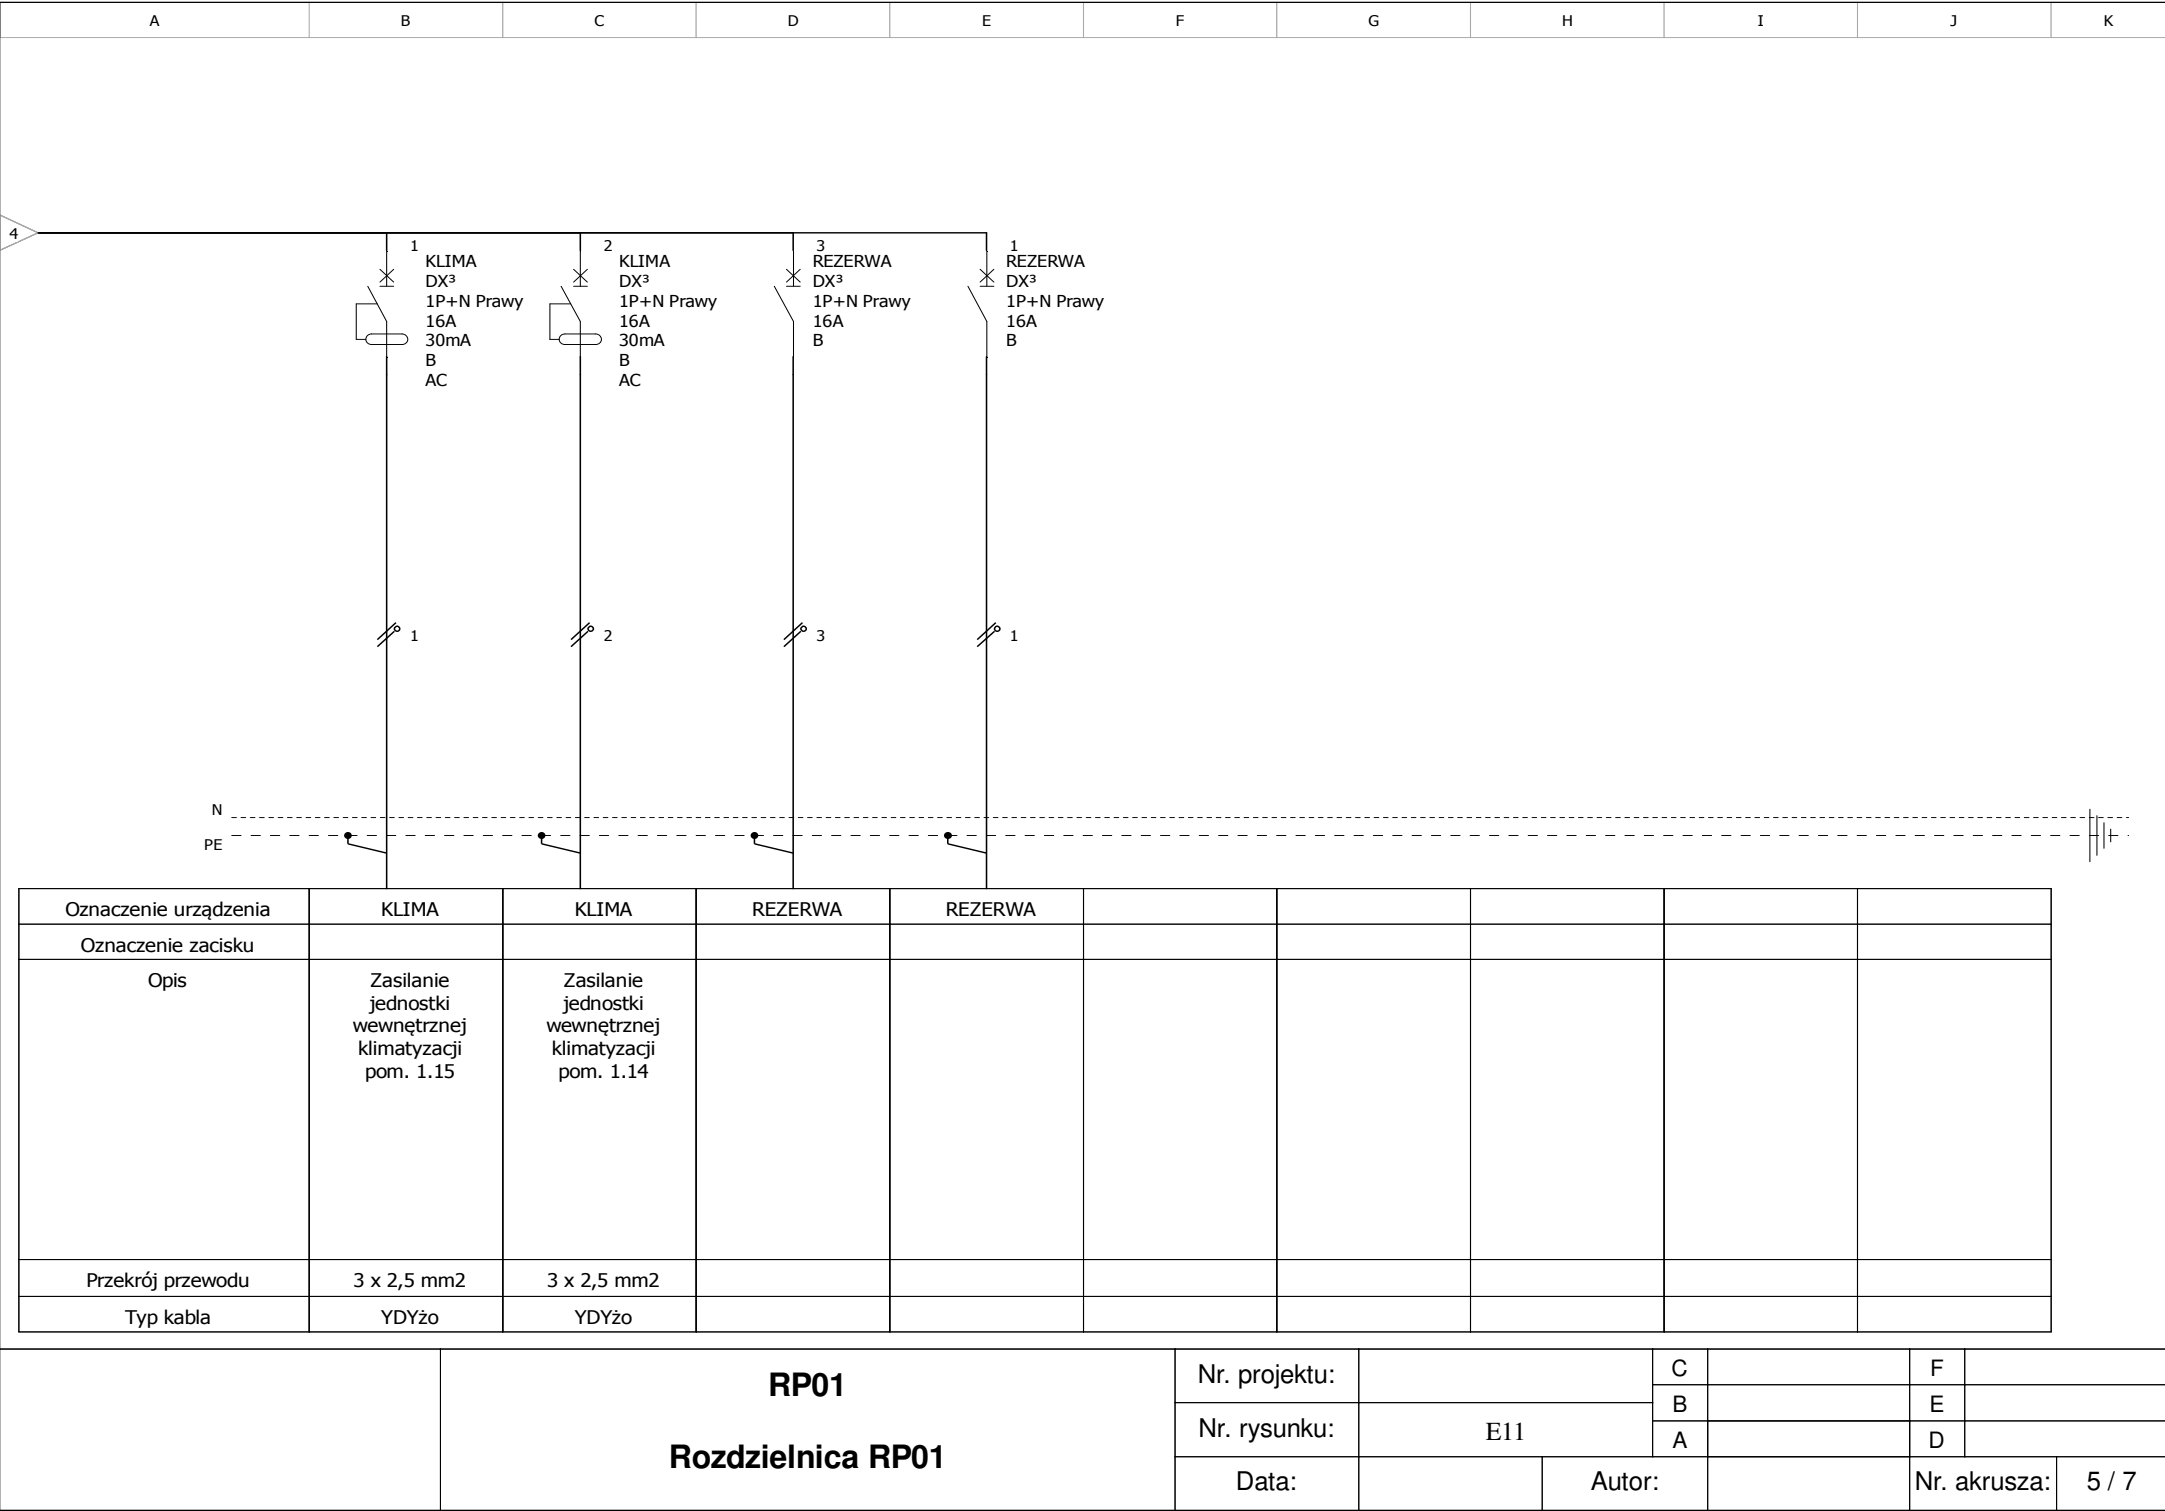

Z=178 mm

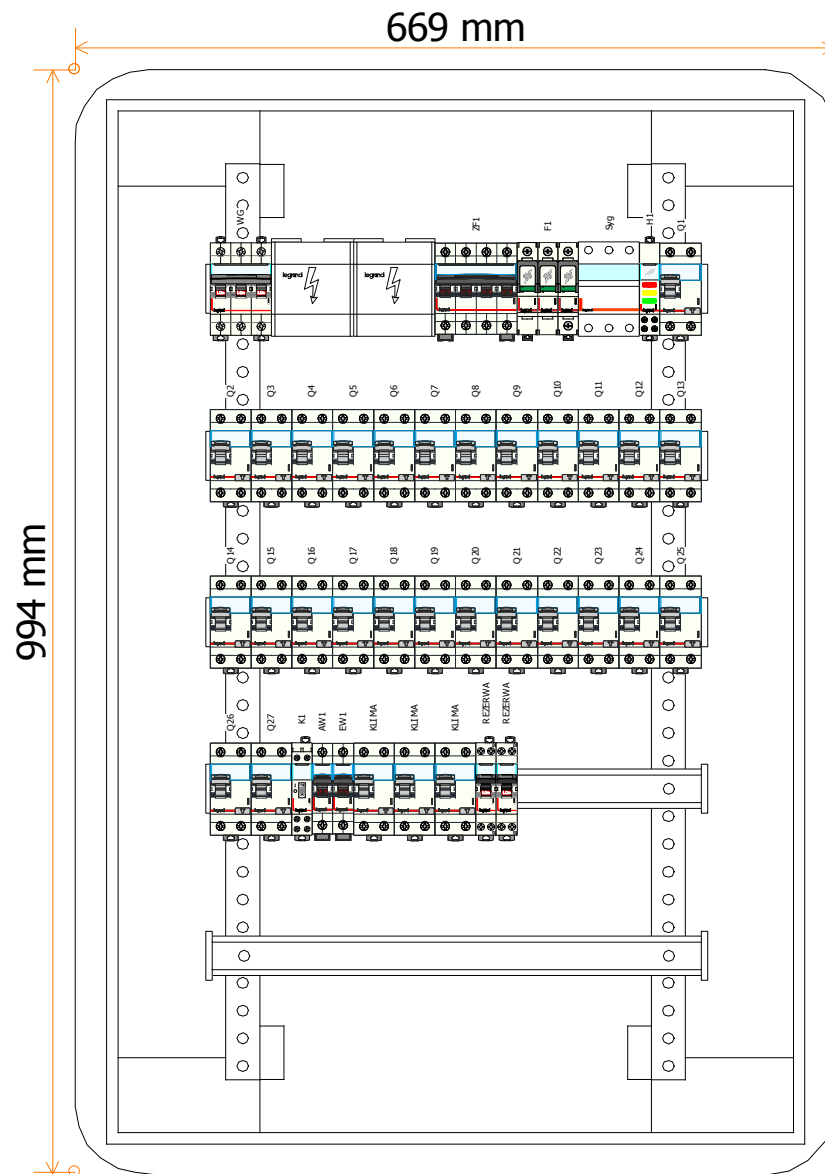

RP01

Rozdzielnica RP01

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

E11



Autor:

C
B
A

F
E
D

Nr. akusza:

6 / 7

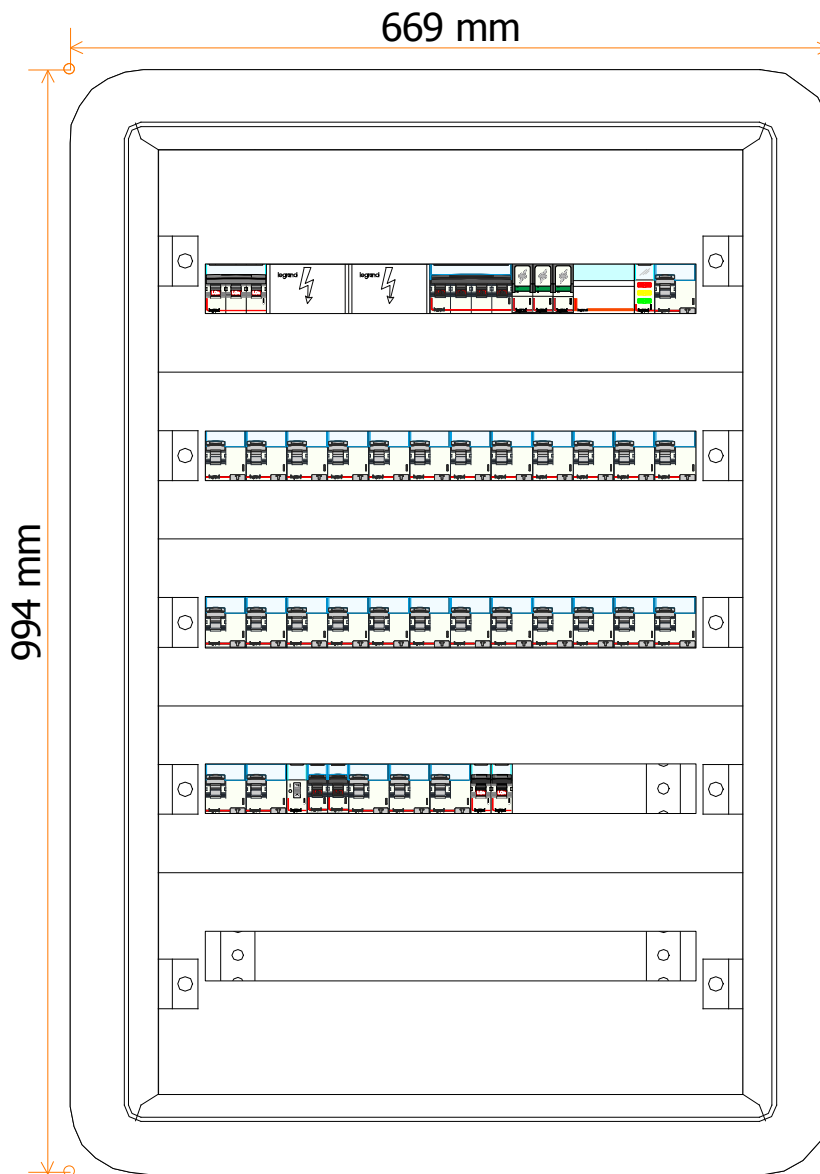

	RP01 Rozdzielnica RP01	Nr. projektu:			C		F	
		Nr. rysunku:	E11		B		E	
					A		D	
		Data:		Autor:			Nr. akusza:	7 / 7