



- U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

LEGENDA:

-
- kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B. Kanaty zaizolowane wełną mineralną:
-
- gr. 100 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem
-
- gr. 50 mm $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ w płaszczu z folii aluminiowej w budynku

A-A

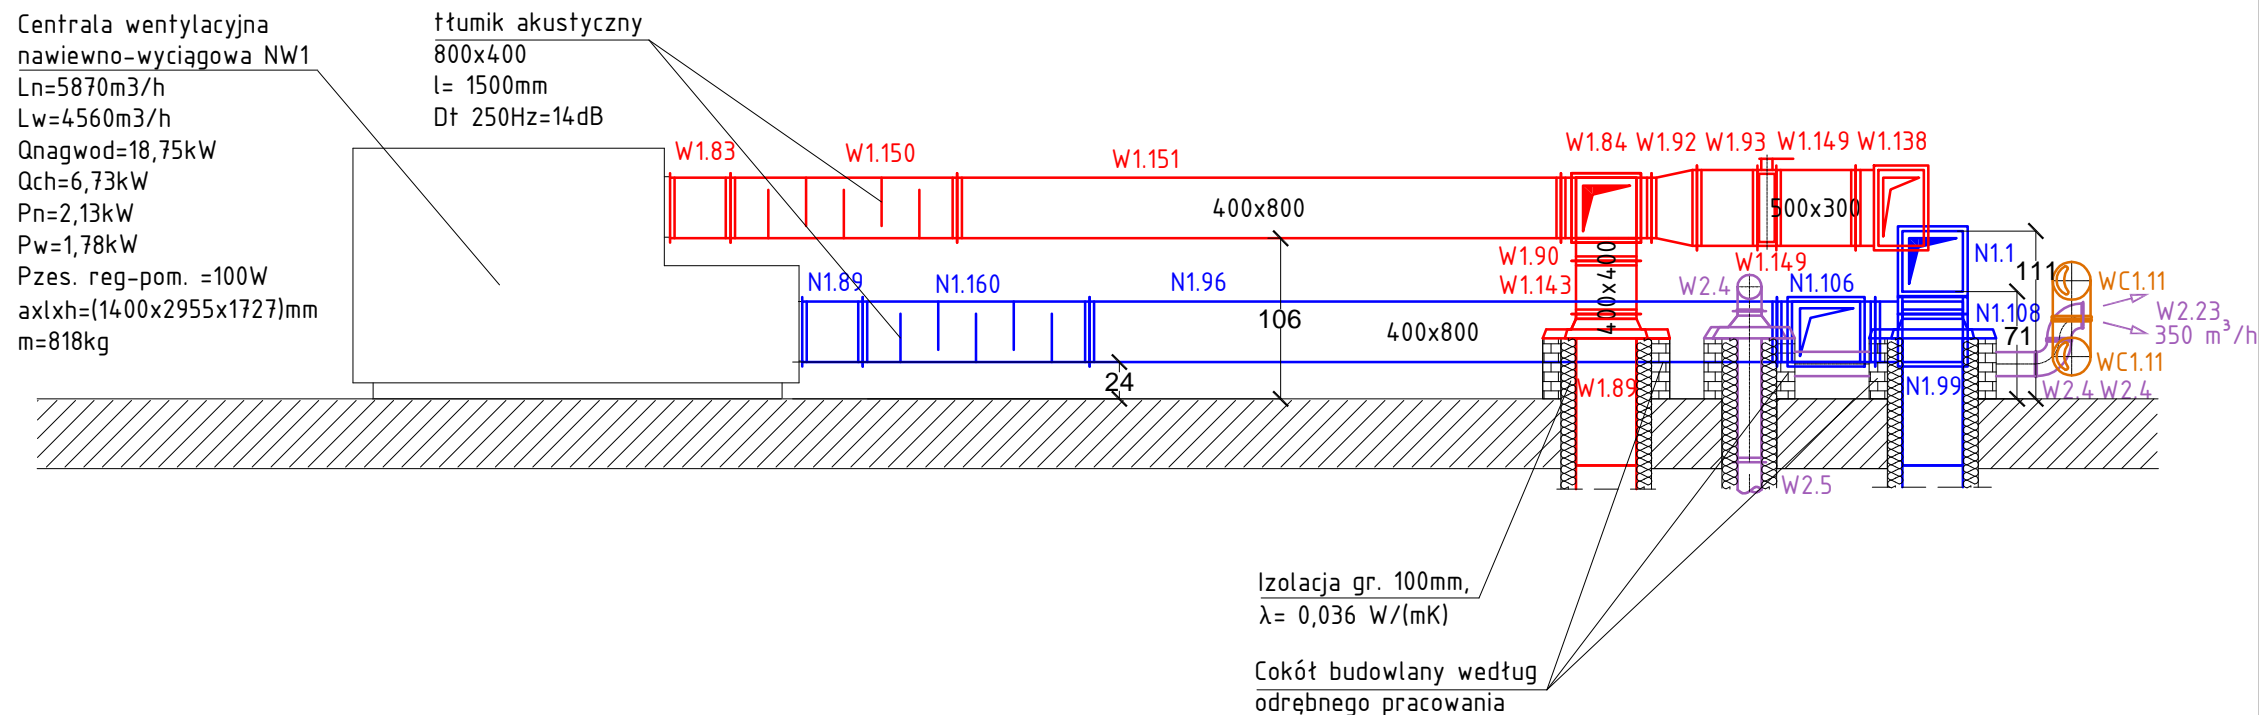

<div><div></div><div>pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy <small>ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Gołina</small> biuro: <small>ul.Sporna 15 61-709 Poznań</small> <small>0/502524825</small> <small>marcin@formataarchitekci.pl</small></div></div>		
OBIEKT	REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE	
	ADRES: UL. KOCHANOWSKIEGO 6 63-300 PLESZEW; dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew	
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Holkowski	
BRANŻA	SANITARNA	
TYTUŁ	Przekrój A-A instalacji wentylacji mechanicznej	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PW	IS22
DATA	ARKUSZ	
10.2017	A3	