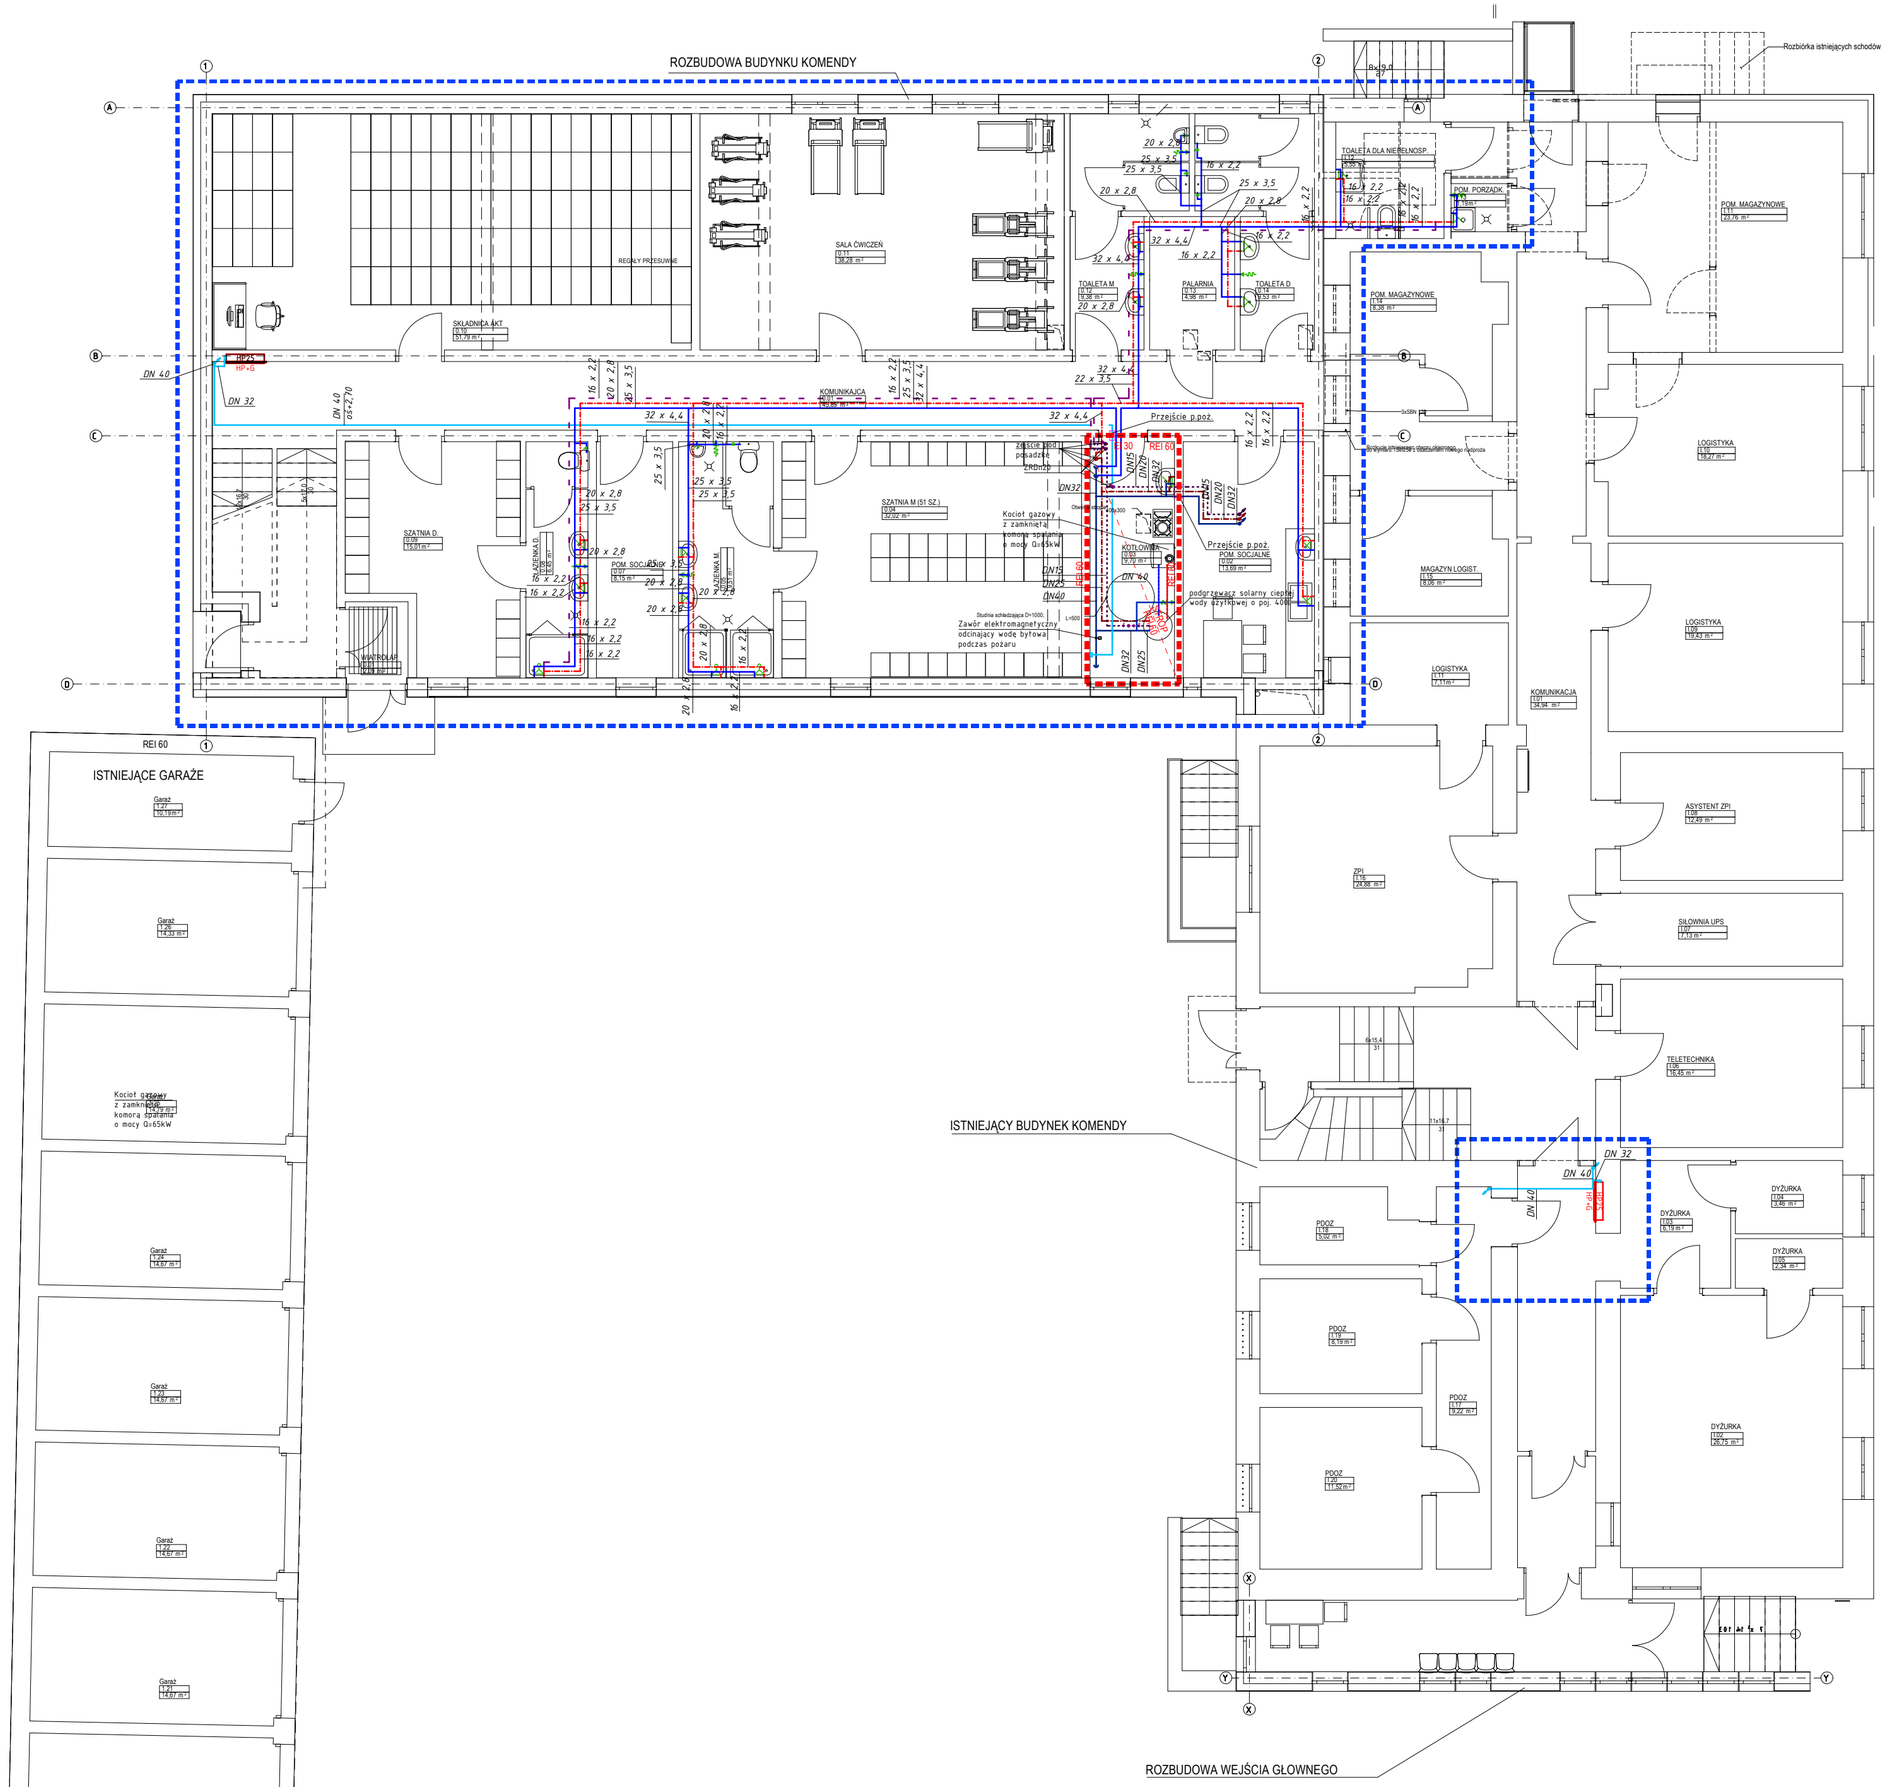

UWAGA

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

LEGENDA:

- projektowane przewody wody zimnej rurociąg Pex do śr.32x3,0
- instalacja wody zimnej - system złączek zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312
- projektowane przewody wody ciepłej - system złączek zapras. i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312
- projektowane przewody wody ciepłej rurociąg Pex do śr.32x3,0
- projektowane przewody wody cyrkulujące rura Pex do śr.32x3,0
- projektowane przewody wody cyrkulującej - system złączek zapras. i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312
- projektowana instalacja hydrantowa nawodniona rurociąg stalowy ocynkowany ze szwem, gwint. wg PN-74H-74200
- Rura osłonowa
- zawór odcinający kulowy
- zawór termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja termiczna: zalecany zakres regulacji: 55°C - 60°C (max. zak.reg. 40°C - 65°C) Nastawa temp. zabezp. przed nieuprawnioną manipulacją
- filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brązu , głowica z mosiądzu oczko siatki 0,6mm 100 oczek.cm2
- zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym HA
- HP25 / HP+G — Hydrant HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m i gaśnica 4kg wg PN-EN 671-1. Hydrant zawieszany o wymiarach 795x1025x150, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Zasięg całkowity hydrantu 33m (długość węża L=30m + zasięg strugi 3m przy prądzie rozproszonym dla średnicy równoważnej prądnicy 10mm)
- strefa p.poż
- zakres opracowania

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE

ADRES:

UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Hełkowski	
OPRACOWAŁ	inż. Mateusz Welenc	
SPRAWDZIŁ		

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ: Rzut parteru - instalacja zw, cwu, cyrulacji i hydrantowa

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	IS02
DATA	ARKUSZ	
10.2017	540x420	