

ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY

- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i stąboprawowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

- kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej gr. 0,6 mm klasa szczelności B. Kanaty zaizolowane wełną mineralną: gr. 100 mm, $\lambda = 0,036$ W/(mK) w płaszczyz. z bl. stalowej poza budynkiem gr. 50 mm $\lambda = 0,036$ W/(mK) w płaszczyz. z folii aluminiowej w budynku
- strefa p.poz.
- kłapa p-poz. o EI zgodnej z EI ściany
- zakres opracowania
- Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie
- Anemostat wyciągowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie
- Kratka wentylacyjna przepływowa
- Zawór nawiewny/wyiewny
- Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi
- Przepustnica jedno/wielopłaszczyznowa
- Wentylator Kanatowy
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej
- Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz rury Cu z izolacją kauczkową gr. 10 mm, $\lambda = 0,035$ W/(mK) w budynku gr. 20 mm, $\lambda = 0,035$ W/(mK) w płaszczyz. z bl. stalowej poza budynkiem
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ kanałowy
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ ścienny



pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Słoneczna 15 61-709 Poznań
0652024625
marcin@formatarchitekt.pl

**REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE**

ADRES: **UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;**
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew

INWESTOR: **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**


W POZNANIU

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Agnieszka Kurońska
OPRACOWAŁ mgr inż. Adam Heliński

SANITARNIA

TYTUŁ: **Rzut parteru - rzut wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

SKALA	STADIUM	RYSunek
1:50	PW	IS12
DATA	ARKUSZ	
10.2017	750x420	

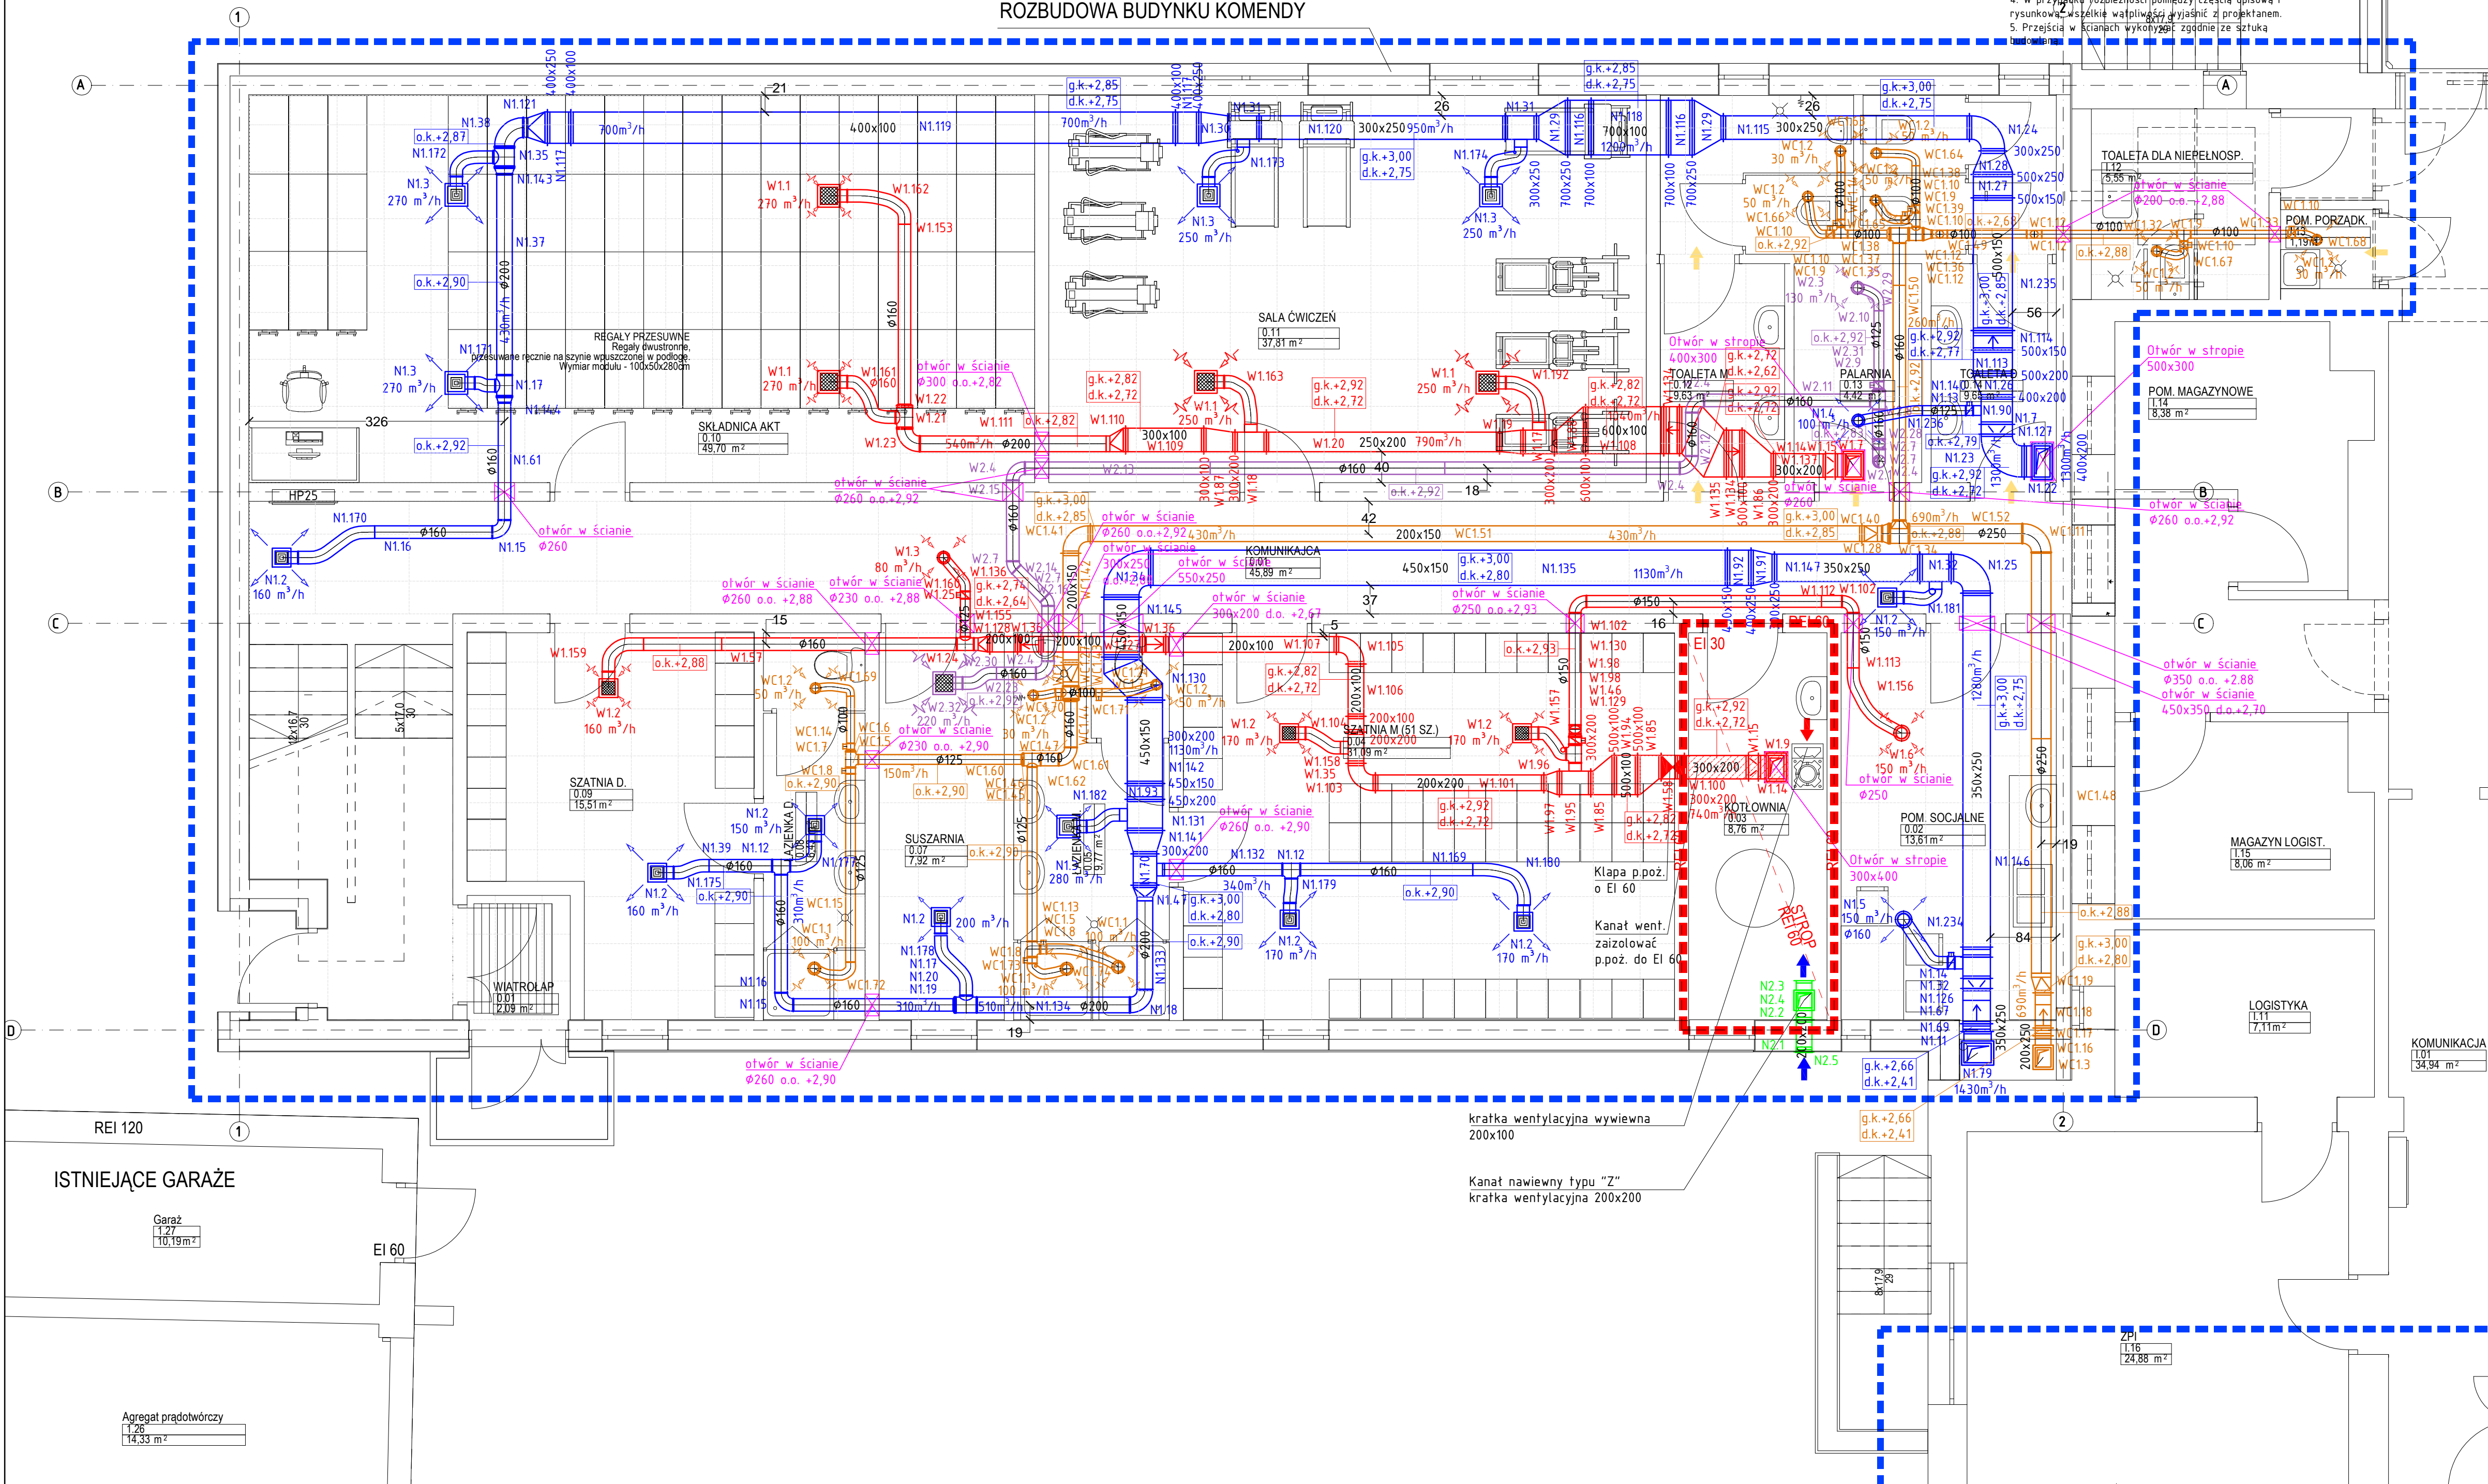

REI 120

ISTNIEJĄCE GARAŻE

Garaż
1.21
10.19m²

Agregat prądowocowy
1.26
14.33 m²

kratka wentylacyjna wywiewna
200x100

Kanat nawiewny typu "Z"
kratka wentylacyjna 200x200

ZPI
1.16
24.88 m²