



SKALA 1:100 RZUT PARTERU - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BUDYNKU

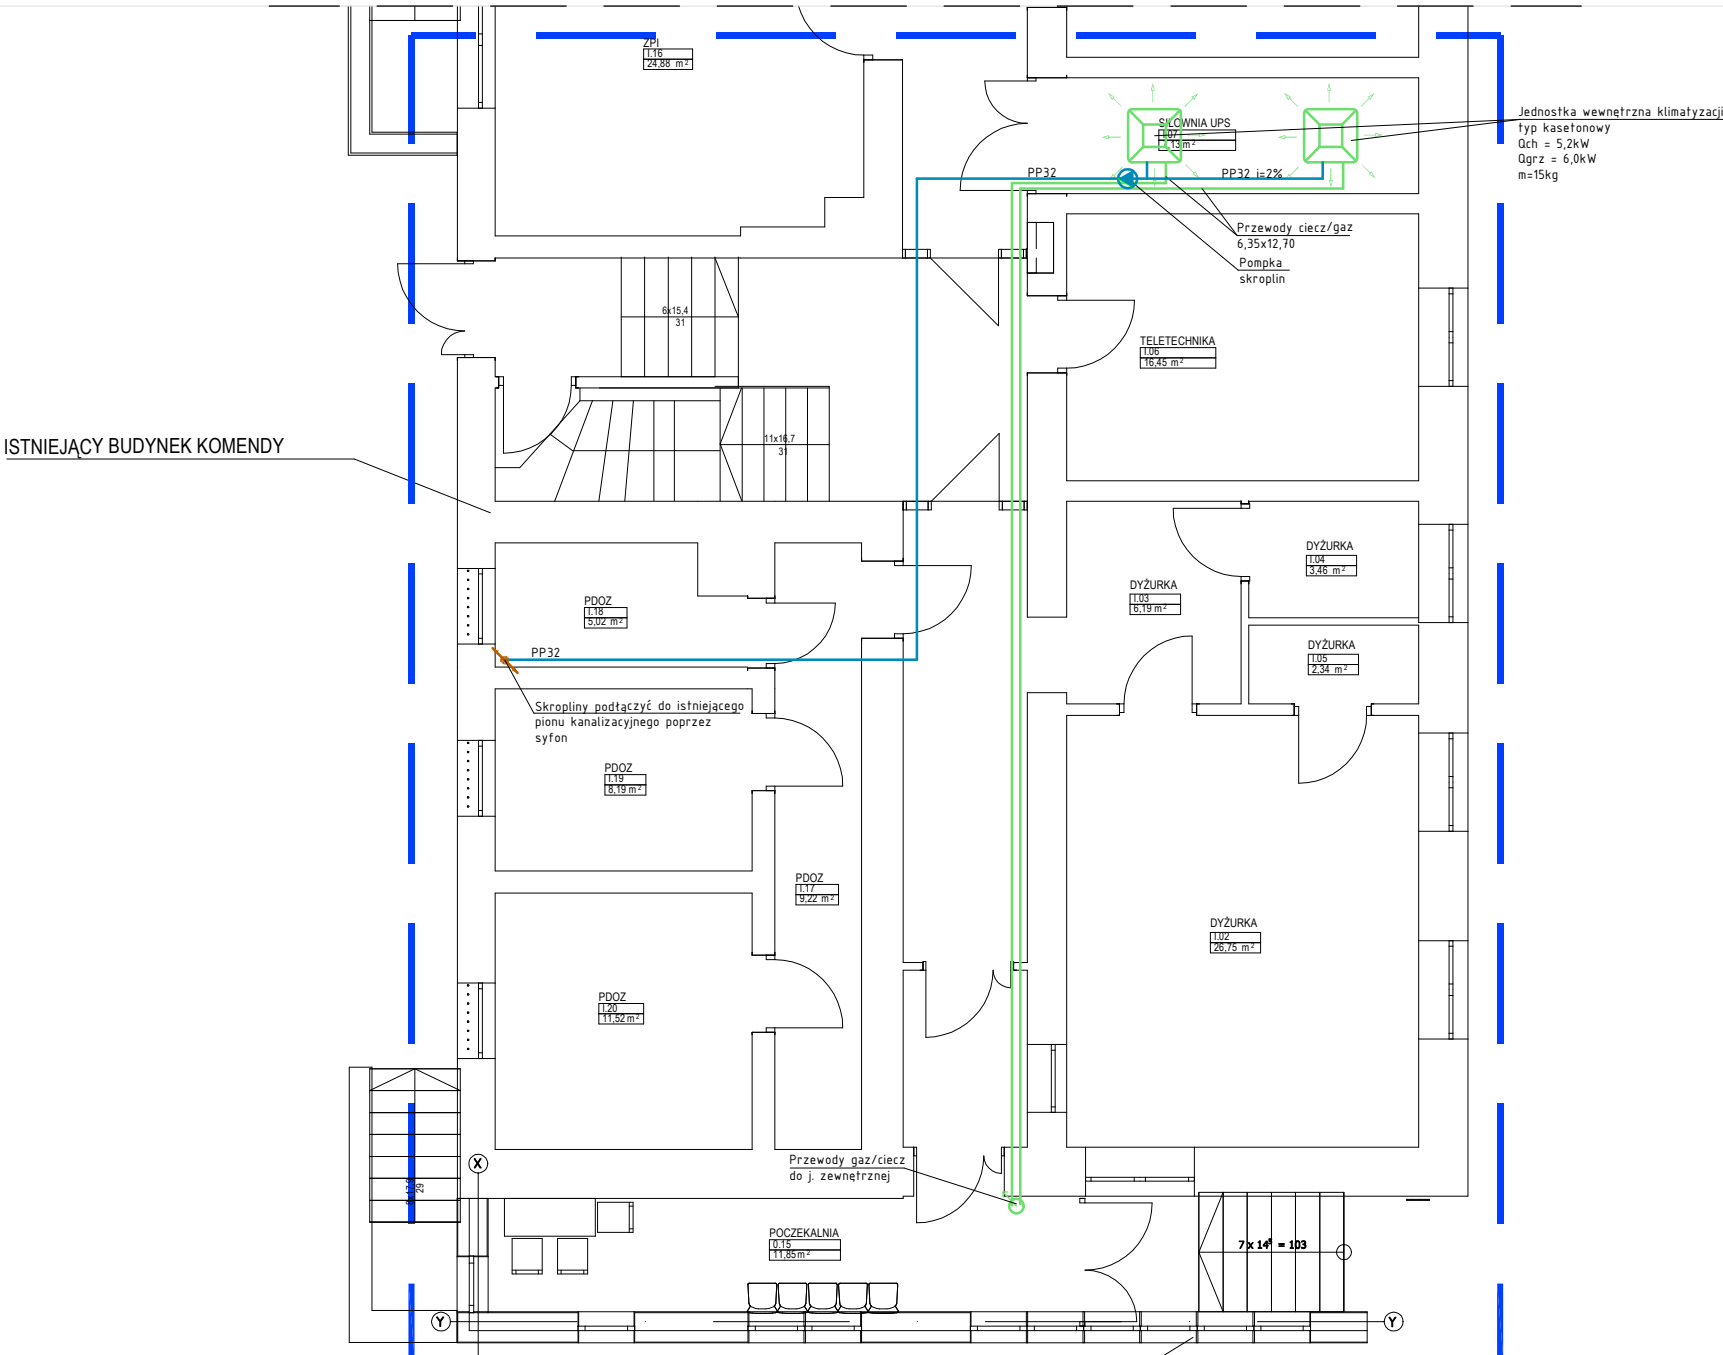

- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i staboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

ZAKRES OPRACOWANIA



LEGENDA:

- projektowane przewody odprowadzania skroplin rura PP
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz rury Cu z izolacją kauczukową gr. 9 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ w budynku gr. 19 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ kasetonowy
- zakres opracowania



pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Gołina
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0502524825
marcin@formataarchitekci.pl

OBIEKT
**REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE**

ADRES:
**UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew**

INWESTOR
**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Holkowski	

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ
**Rzuty parteru i dachu wejścia głównego - rzut
klimatyzacji i inst. skroplin dla siłowni UPS**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100/1:50	PW	IS24
DATA	ARKUSZ	
11.2017	A3	

SKALA 1:50 RZUT DACHU - WEJŚCIE GŁÓWNE

