


CENTRALA STERUJĄCA SUG

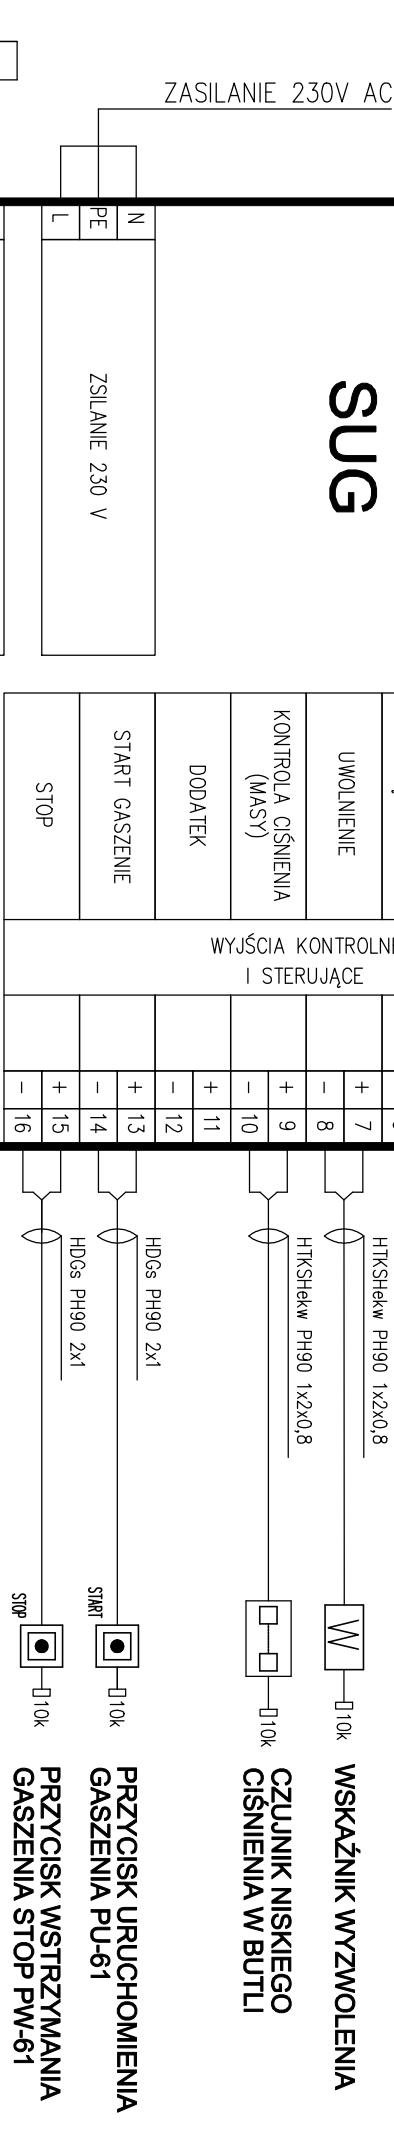

| | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| 1 | + | 1 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 2 | - | 2 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 3 | + | 3 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 4 | - | 4 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 5 | + | 5 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 6 | - | 6 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 7 | + | 7 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 8 | - | 8 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 9 | + | 9 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 10 | - | 10 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 11 | + | 11 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 12 | - | 12 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 13 | + | 13 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 14 | - | 14 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 15 | + | 15 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 16 | - | 16 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 17 | + | 17 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 18 | - | 18 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 19 | + | 19 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 20 | - | 20 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 21 | + | 21 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 22 | - | 22 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 23 | + | 23 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 24 | - | 24 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 25 | + | 25 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 26 | - | 26 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 27 | + | 27 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 28 | - | 28 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 29 | + | 29 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 30 | - | 30 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 31 | + | 31 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 32 | - | 32 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 33 | + | 33 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 34 | - | 34 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 35 | + | 35 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 36 | - | 36 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 37 | + | 37 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 38 | - | 38 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 39 | + | 39 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |
| 40 | - | 40 | HTKShEkw PH90 1x2x0,8 |

KLAPA ODCIĄŻAJĄCA

SYGNAŁY DO ODEBRANIA
DO SYSTEMU SAP BUDYNKU

WYZWOLENIE ŚRODKA GAŚNICZEGO

USZKODZENIE OGÓLNE

ALARM II STOPNIA

| | | | | |
|---|---|---------|--------|-------------|
| BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o. o. | | | | |
| 05-503 Głogów, ul. Korczunkowa 30 TEL + 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52 | | | | |
| TEMAT | Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego | | | |
| LOKALIZACJA | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań dz.nr ew. 18/2, 20 Arkusze 12, Obręb Jeżyce | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań | | | |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| BRANŻA | INSTALACJA ZABEZPIECZEŃ PROŻ | | | |
| RYSUNEK | Instalacja SUG - schemat centrali sterującej w pom. 208 | | | |
| Funkcja | Inię i Nazwisko | | Podpis | |
| Projektant | mgr inż. Wojciech Gonet nr upr. WKP/0184/PWOT/10 | | | |
| Sprawdził | mgr inż. Jacek Paweł Maciuszonek WKP/0371/PWOT/10 | | | |
| Data: | Arkusze | rewizja | Skala | nr. rysunku |
| 10.08.2015 | 420x297 | 00 | --- | P-29 |