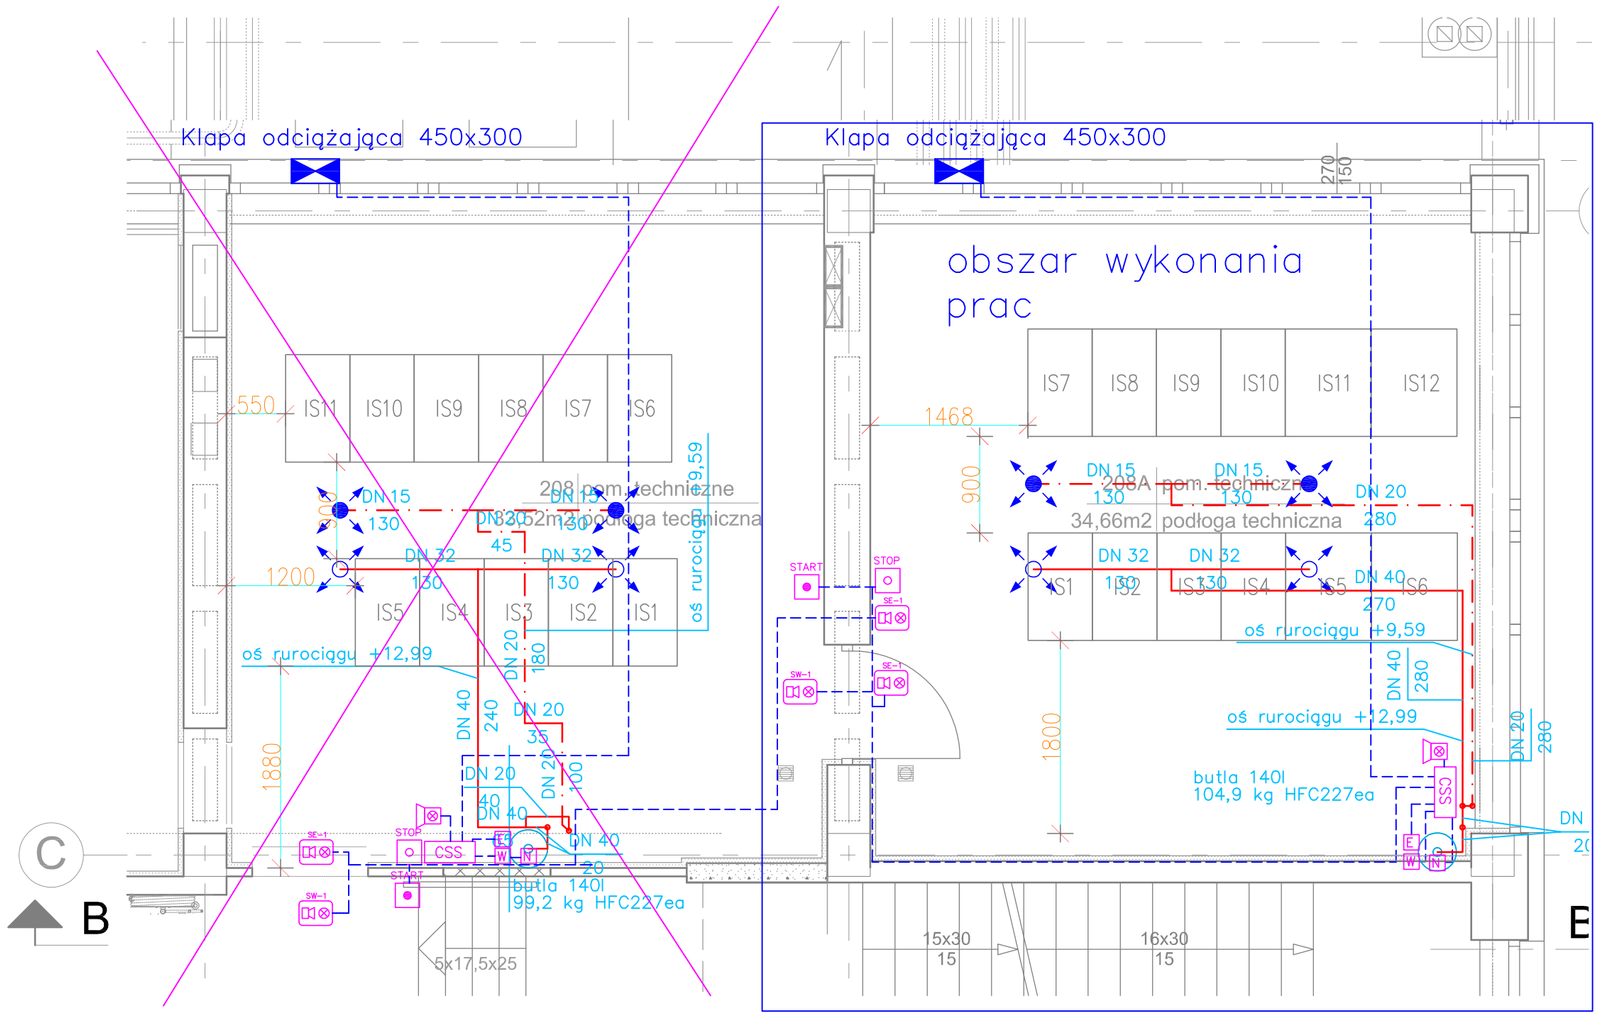

UWAGA:
LINIE DO PRZYCISKÓW START, STOP WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs PH90 2x1
LINIE SYGNALIZATORÓW WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs PH90 2x1
LINIĘ DO ELEKTROZAWORU WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs PH90 3x1,5
LINIE MONITORUJĄCE WYKONAĆ PRZEWODEM HTKSHekw PH90 1x2x0,8
LINIE DO KLAP ODCIĄŻAJĄCYCH WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs PH90 2x1

LEGENDA

- DYSZA 360° W POMIESZCZENIU
- DYSZA 360° NAD SUFITEM PODW.
- DYSZA 360° POD PODŁOGĄ TECH.
- DN 32 / 150 — RUROCIĄG W POMIESZCZENIU
- DN 32 / 150 — RUROCIĄG NAD SUFITEM PODW.
- DN 32 / 150 — RUROCIĄG POD PODŁOGĄ TECH.
- BUTLA GAŚNICZA
- CSS — CENTRALA SYGNALIZACYJNO STERUJĄCA
- SYGNALIZATOR SA–K7
- SE-1 — SYGNALIZATOR – WEWNĘTRZNY
- SW-1 — SYGNALIZATOR – ZEWNĘTRZNY
- START — PRZYCISK GASZENIE
- STOP — PRZYCISK STOP
- N — WSKAŹNIK NISKIEGO CIŚNIENIA
- E — ELEKTROZAWÓR
- W — CZUJNIK WYPŁYWU ŚRODKA GAŚNICZEGO

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o. o
05–503 Głosków, ul. Korczunkowa 30
TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52

TEMAT	Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
LOKALIZACJA	ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań dz.nr ew. 18/2, 20 Arkusz 12, Obręb Jeżyce
INWESTOR	**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU** ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJA ZABEZPIECZEŃ PPOŻ
RYSUNEK	Instalacja SUG - pomieszczenia 208, 208A

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant nr upr.	mgr inż. Wojciech Gonet WKP/0184/PWOT/10	
Sprawdził nr upr.	mgr inż. Jacek Paweł Maciuszonek WKP/0371/PWOT/10	

Data:	Arkusz	rewizja	Skala	nr. rysunku
10.08.2015	420x297	**00**	**1:50**	P–25