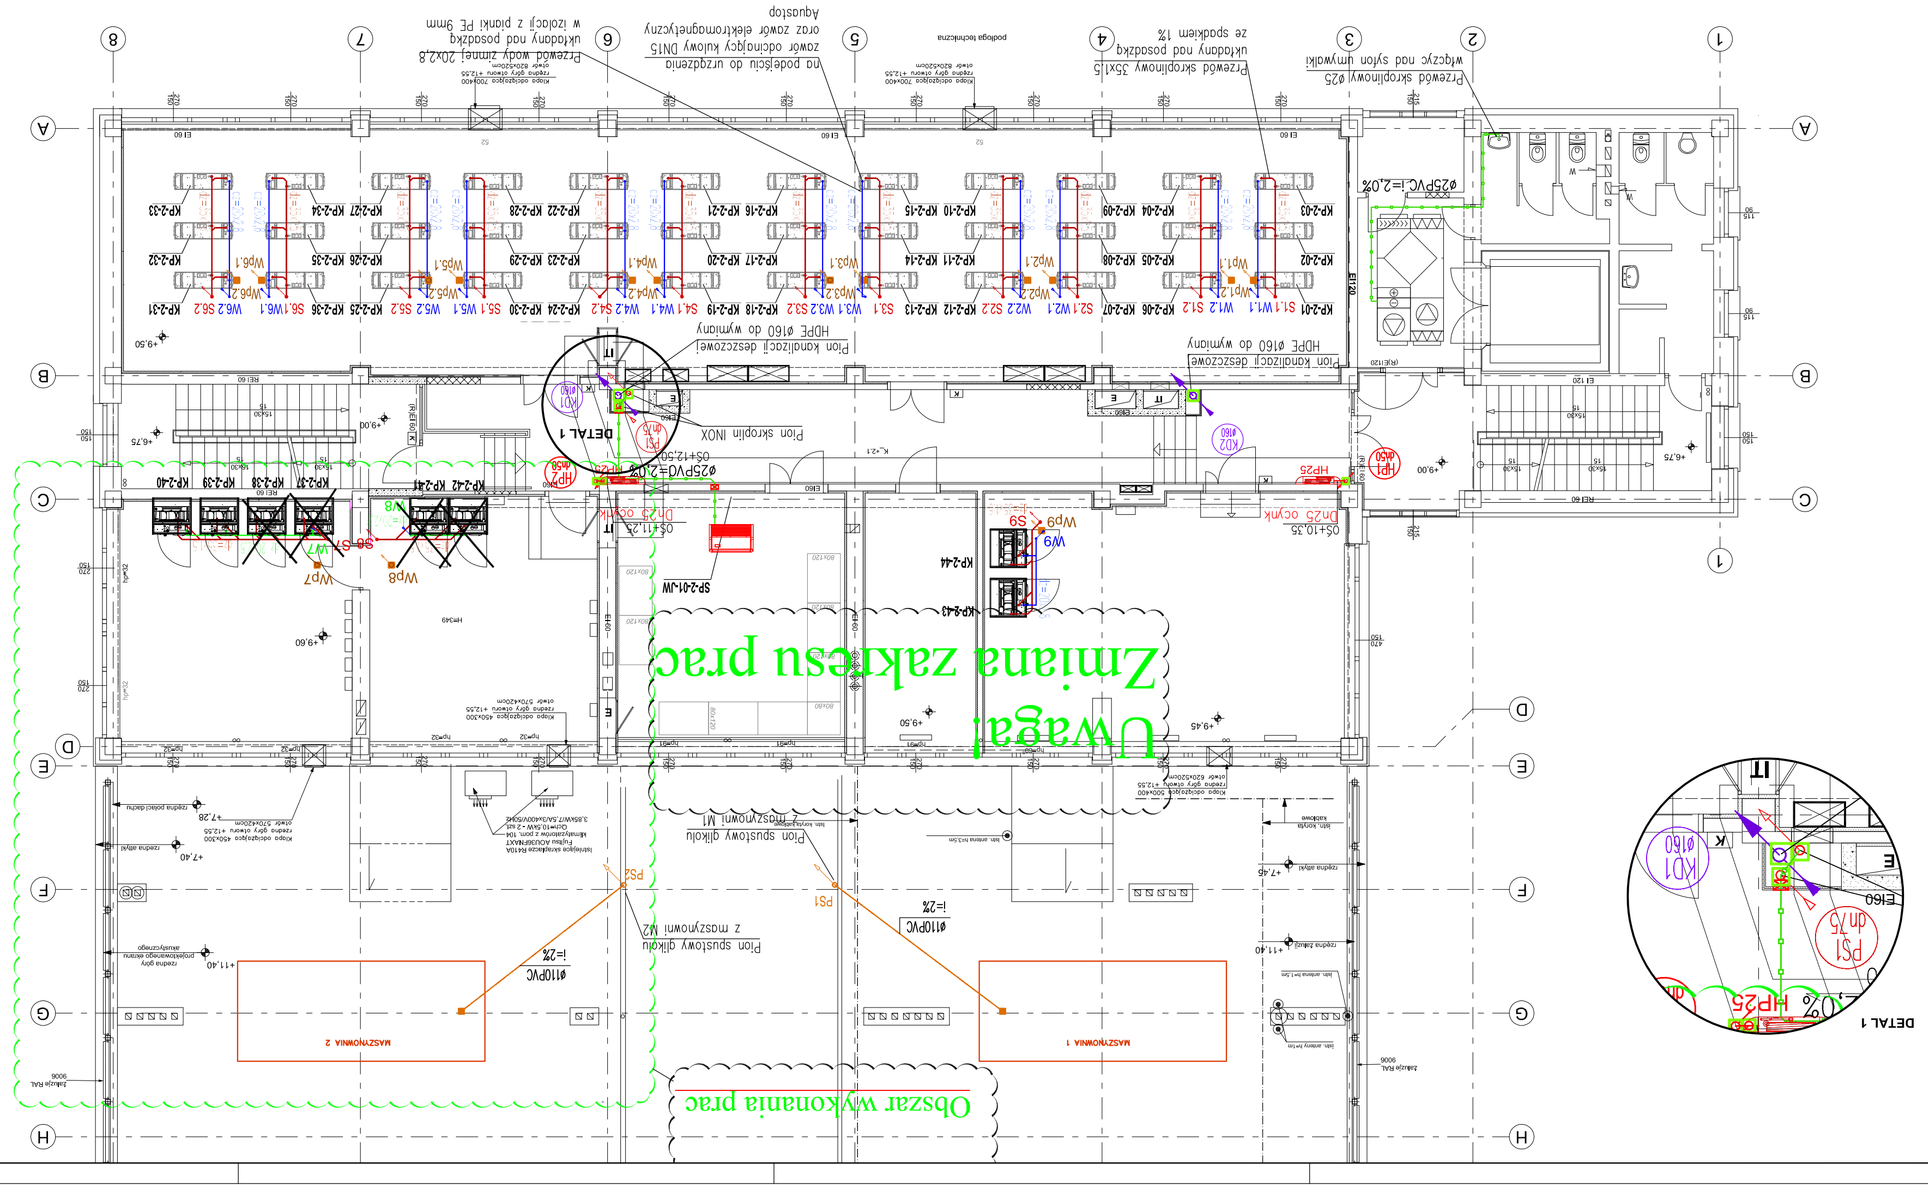

Oznaczenia:

- Rurociągi instalacji wody zimnej
- Rurociągi instalacji hydrantowej
- Rurociągi kanalizacji deszczowej
- Rurociągi skroplin gorących z klimatyzatorów
- Rurociągi skroplin z klimatyzatorów
- Rurociągi odwodnienia serwerowni
- Przejście rur zabezpieczone pożarowo

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o.o.
05-503 Głosków, ul. Kuczurkowa 30
TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52

TEMAT	Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego" .
LOKALIZACJA	ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań dz.nr ew. 182, 20 Arkusz 12, Obręb Jeżyce
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	SANITARNA INSTALACJA WODY KANALIZACJI I HYDRANTÓW
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA 2
Funkcja	Imię i Nazwisko
Projektant	mgr inż. Jacek Myga
nr upr.	414/02
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Zbierzewski
Data	4/2/02
Podpis	

Skala	Arkusz	Wersja	Skala	Nr. rysunku
July 2018r.	690x297	01	1:100	IWH-04

autor zmian: mgr inż. Jacek Myga

Przejście rur zabezpieczone pożarowo